

DC1A - Hoogebrug

Akoestisch Onderzoek

Status	definitief
Versie	001
Rapport	M.2020.1471.00.R001
Datum	16 juni 2022



Colofon

Opdrachtgever	Green Box Computing B.V.
Contactpersoon opdrachtgever	
Project	DC1A
Betreft	Akoestisch onderzoek DC1A
Uw kenmerk	1A-RP-EHS-0007
Rapport	M.2020.1471.00.R001
Datum	16 juni 2022
Versie	001
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Van Pallandtstraat 9-11 6814 GM Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	[REDACTED] 088 346 78 20 [REDACTED]
Auteur	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Projectadviseur	[REDACTED] 088 346 78 20 [REDACTED]
2e lezer/secr.	DWE SMI

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
3. Normstelling	6
3.1 Vergunning	6
3.2 Indirecte hinder	6
3.3 Onderzoeksrichtlijn	6
4. Bedrijfsvoering	7
4.1 Bedrijfsvoering	7
4.2 Geluidsbronnen	7
5. Akoestisch modellering	9
5.1 Modellering	9
5.2 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	9
5.3 Maximale geluidsniveaus	10
6. Conclusie	11

Bijlagen

Bijlage 1	Resultaten LArLT
Bijlage 2	Resultaten LAmax

1. Inleiding

Voorliggend akoestisch onderzoek is uitgevoerd om de akoestische consequenties van het realiseren van een datacenter op het voor geluid gezoneerde industrieterrein Hoogebrug 3 in Winschoten inzichtelijk te maken.

In opdracht van GreenBox Computing B.V. heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Dit rapport is onderdeel van de aanvraag om de omgevingsvergunning milieu.

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidsbelasting als gevolg van de bedrijfssituaties van het nieuwe datacenter op de omgeving. Hierbij gaat het om de volgende twee situaties:


- de normale bedrijfssituatie 'Normal operation';
- de incidentele bedrijfssituatie 'Monthly testing'.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI).

Dit rapport is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader dat geldig is voor dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 is de situatie van het onderzochte gebied toegelicht. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksmiddelen en zijn de resultaten van dit onderzoek toegelicht. De conclusie van dit onderzoek staat in hoofdstuk 5.

2. Situatie

In onderstaande figuur is de ligging van het plangebied binnen het gezoneerde industrieterrein weergegeven. Het plangebied ligt aan de westzijde van de Oostelijke Rondweg, in de zuidoosthoek van het gezoneerde Industrieterrein 'Hoogebrug III'.

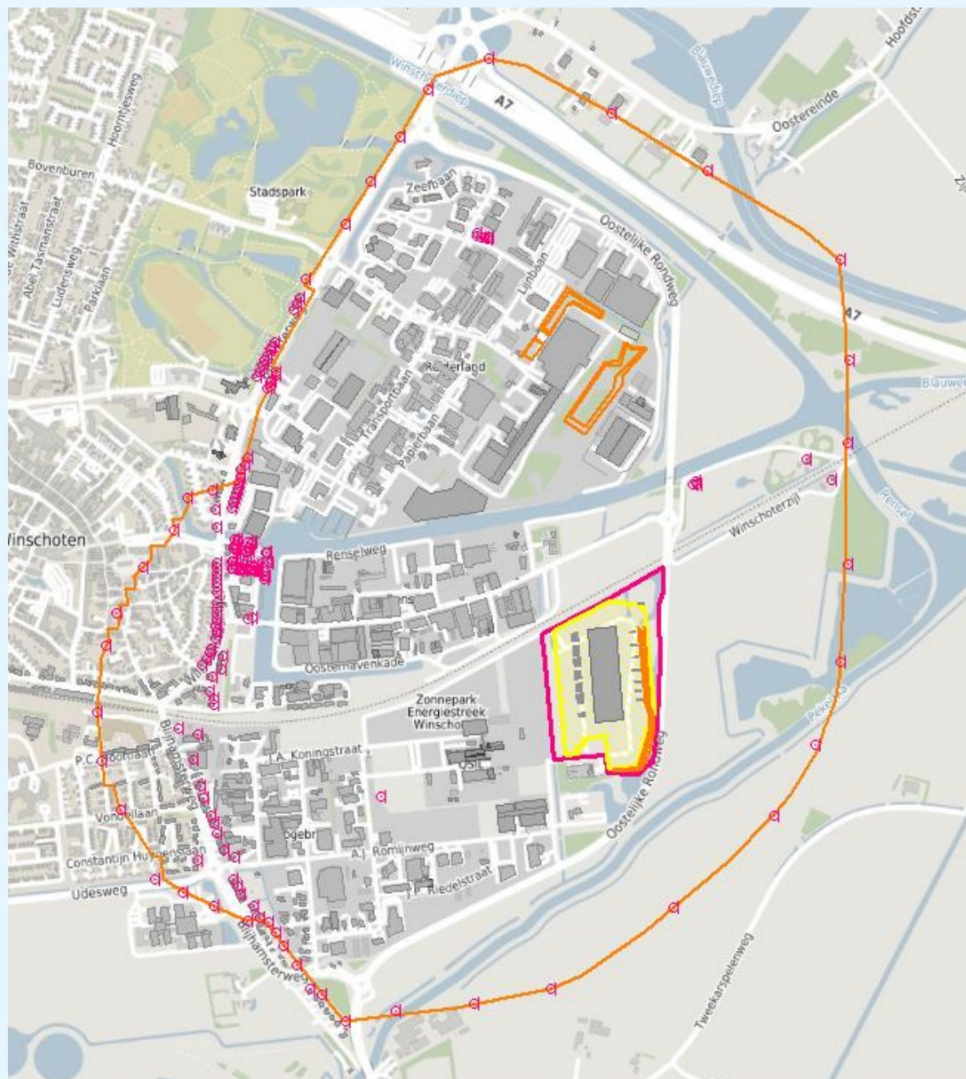

figuur 1: ligging plangebied op industrieterrein Hoogebrug III

3. Normstelling

3.1 Vergunning

Aangezien het bedrijf op een gezoneerd industrieterrein ligt, geldt als toetsingskader voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus de systematiek volgens de Wgh. Voor de beoordeling van de maximale geluidsniveaus wordt als toetsingskader de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, een uitgave van het toenmalige ministerie van VROM (1998), gehanteerd.

Voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein geldt volgens artikel 53 Wgh dat de geluidsbelasting van alle bedrijven tezamen op de zonegrens niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Daarnaast is het noodzakelijk dat alle bedrijven tezamen voldoen aan de vastgestelde MTG en hogere waarden bij woningen in de zone.

Voor de maximale geluidsniveaus geldt dat deze, volgens de Handreiking bij voorkeur niet hoger zijn dan 10 dB boven het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en in ieder geval voldoen aan 70 dB(A)-etmaalwaarde, ter plaatse van woningen buiten het industrieterrein. Als hogere maximale geluidsniveaus noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering is het toegestaan om in de dag- en nachtperiode 5 dB hogere waarden te vergunnen.

Grenswaarden voor het maximale geluidsniveau van 70, 65 en 60 dB(A) in onderscheidenlijk de dag-, avond- en nachtperiode zijn volgens vaste jurisprudentie van de ABRvS in redelijkheid toereikend te achten om geluidhinder te voorkomen dan wel in voldoende mate te beperken (ABRvS 21 juli 2010, nr. 200908139/1/M2 (Oss)).

3.2 Indirecte hinder

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2013:1240) blijkt dat op gezoneerde industrieterreinen niet getoetst hoeft te worden aan de Circulaire van 29 februari 1996, 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting: beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer'.

Dit aspect is om die reden niet in deze rapportage beschouwd.

3.3 Onderzoeksrichtlijn

Het onderzoek is uitgevoerd volgens het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG 2012) en de daarin genoemde *Handleiding meten en rekenen Industrielawaai* van 1999 (HMRI).

4. Bedrijfsvoering

4.1 Bedrijfsvoering

Bij een datacenter zijn een aantal relevante geluidsbronnen te herkennen. Hierbij zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering koelinstallaties en luchtbehandelingskasten aanwezig, deze installaties zijn continu in bedrijf. Verder zijn er noodstroomaggregaten (NSA's) voor de noodstroomvoorziening. Deze installaties worden regelmatig getest, en enkel langdurig op vollast ingezet in geval van stroomuitval.

Hiermee zijn voor het datacenter de volgende bedrijfssituaties te onderscheiden:

- Normal operation
Dit is de normale bedrijfssituatie. Hier zijn enkel de chillers en de gebouwgebonden installaties in werking voor het op temperatuur houden van de datahallen. Deze situatie wordt beschouwd als de 'representatieve bedrijfssituatie' (RBS).
- Monthly testing
De NSA's van het datacenter worden éénmaal per maand in de dagperiode gedurende maximaal een uur (elk) getest. Dit is aanvullend op de representatieve bedrijfssituatie en wordt beschouwd als de 'incidentele bedrijfssituatie' (IBS).

Hiernaast bezoeken per etmaal diverse personenwagens en vrachtwagens het terrein.

4.2 Geluidsbronnen

In de onderstaande tabel 1 en tabel 2 is een samenvatting van de gehanteerde bronnen en bedrijfssituatie weergegeven.

De datahal is voorzien van chillers voor de benodigde koelvraag. De chillers zijn gemodelleerd met twee deelbronnen: de compressor, onderaan de installatie, en de ventilatoren bovenop.

Daarnaast zijn een aantal gebouwgebonden installaties aanwezig: de chiller en de Air Handling units. Deze staan op het dak bij het kantoordeel van de datahal. De installaties zijn continu in bedrijf.

tabel 1: bronnen overzicht per bedrijfssituatie

Bron	Lw [dB(A)]	'Normal Operation' (RBS) [uur]			'Monthly Testing' (IBS) [uur]		
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
chillers	97	12	4	8	12	4	8
substation AC	84	12	4	8	12	4	8
substation transformer	83	12	4	8	12	4	8
air cooled chiller	93	12	4	8	12	4	8
chiller	93	12	4	8	12	4	8
AHU [in, out, sides]	82-84	12	4	8	12	4	8
generator		-	-	-	1	-	-
Sides	89						
Roof	90						
Outlet	121						
Intake	118						
Exhaust	72						

tabel 2: representatieve bedrijfssituatie mobiele bronnen

Materieel, activiteit	L_{WR} [dB(A)]	L_{MAX} [dB(A)]	Dag 07.00 - 19.00 uur	Avond 19.00 - 23.00 uur	Nacht 23.00 - 07.00 uur
Personenwagen, rijden (10 km/uur)	89	99	250	20	10
Vrachtwagen, rijden (30 km/uur)	102	108	20	-	-

Binnen het bedrijventerrein is de rijsnelheid van de personenwagens beperkt tot 25 km/uur en voor de vrachtwagens is dit 25 km/uur.

5. Akoestisch modellering

5.1 Modellering

Het akoestisch rekenmodel omvat de geluidsbronvermogens als invoer en een overdrachtsmodel. Hiermee zijn de geluidsimmissieniveaus in de omgeving berekend. De geluidsoverdracht van de geluidsbronnen is berekend volgens methode II.8 uit de HMRI met het DGMR-softwarepakket Geomilieu V5.20.

In dit akoestisch model zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten (gebouwen, schermen en wallen) meegenomen, evenals alle relevante geluidsbronnen van het bedrijf. Het omgevingsmodel is aangeleverd door de zonebeheerder.

De beoordelingspunten bij bestaande woningen liggen 1,5 en 5.0 meter boven het lokale maaiveld. De reflectie in de achterliggende gevel is niet meegenomen (invallend geluidsniveau). Op de zonegrens zijn zonepunten opgenomen.

Het datacenter wordt gekoeld met chillers die op een bordes met een vloerhoogte van 9 meter aan de oostzijde van het gebouw staan opgesteld. Langs de rand van het bordes is een scherm voorzien dat de installaties afschermt (schermhoogte: 11.8 m boven maaiveld). Dit scherm is opgenomen in het rekenmodel.

Het datacenter heeft een gebouwhoogte van 12.70 meter. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een dijk van 3.5 meter hoog die doorloopt langs de oostzijde, welke ook is toegevoegd in het model.

5.2 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 3 en tabel 4 zijn de maatgevende rekenresultaten weergegeven. In bijlage 1 is de complete lijst met rekenresultaten weergegeven.

tabel 3: rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 'Normal Operation'

Rekenpunt	Omschrijving	Rekenresultaten dag/avond/nacht [dB(A)]	Normstelling dag/avond/nacht [dB(A)]	Voldoet?
Z34	Zonepunt	39/38/38	50/45/40	Ja
Z35	Zonepunt	40/40/40	50/45/40	Ja
Z36	Zonepunt	40/40/40	50/45/40	Ja
Z37	Zonepunt	40/40/40	50/45/40	Ja
MTG w1	Winschoterzijl 1 [mtg = 51]	38/38/38		
MTG w3	Winschoterzijl 3 [mtg = 58]	42/42/42		
MTG w5	Winschoterzijl 5 [mtg = 52]	37/37/37		

Uit de tabel blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ op de zone- en mtg lager zijn dan de grenswaarde. Voor een volledig overzicht van de resultaten op alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 1. Een zonetoets moet uitwijzen of de beoogde situatie inpasbaar is.

Incidentele situatie - maandelijks testen NSA's

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten voor het maandelijks testen van de noodstroomgeneratoren in de dagperiode weergegeven.

tabel 4: rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 'Monthly Testing'

Rekenpunt	Omschrijving	Rekenresultaten dag[dB(A)]	Normstelling Dag[dB(A)]
Z34	Zonepunt	44	50
Z35	Zonepunt	45	50
Z36	Zonepunt	46	50
Z37	Zonepunt	46	50
Z38	Zonepunt	46	50
MTG w1	Winschoterzijl 1 [mtg = 51]	44	
MTG w3	Winschoterzijl 3 [mtg = 58]	49	
MTG w5	Winschoterzijl 5 [mtg = 52]	43	

Beschouwing rekenresultaten 'Monthly Testing'

Uit de resultaten volgt dat tijdens het testen van de NSA's in de dagperiode op de maatgevende woning geluidsniveaus tot 49 dB(A) berekend worden.

Het periodiek testen vindt uitsluitend in de dagperiode plaats. Het berekende $L_{Ar,LT}$ voor de avond- en nachtperiode is daarmee gelijk aan de representatieve bedrijfssituatie.

5.3 Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus op de maatgevende woning (Winschoterzijl 3) zijn hoogstens 42 dB(A). Deze geluidsniveaus voldoen hiermee ruimschoots aan de normstelling van 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. In bijlage 2 is de complete lijst met rekenresultaten opgenomen.

6. Conclusie

Voor het realiseren van een datacenter op het gezoneerde industrieterrein Hoogebrug 3 in Winschoten is voorliggend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het bedrijf vraagt een omgevingsvergunning voor het aspect milieu aan. Onderdeel van de aanvraag is dit akoestisch onderzoek.

Uit het onderzoek volgt dat:

- In de representatieve bedrijfssituatie het $L_{A,LT}$ ten hoogste 42, 42 en 42 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode is op de maatgevende (MTG)-woning. Op de zone is het langtijdgemiddelde geluidsniveau maximaal 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.
- In de incidentele bedrijfssituatie, het testen van de generatoren gedurende één uur per stuk, het $L_{A,LT}$ ten hoogste 49 dB(A) in de dagperiode is op de maatgevende MTG-woning.
- Het maximale geluidsniveau voldoet met 42 dB(A) op de maatgevende (MTG)-woning ruimschoots aan de grenswaarde in de dag-, avond- en nachtperiode.

Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening.

Het aspect akoestiek vormt hiermee geen belemmering voor het verlenen van de gevraagde vergunning.


DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel

Resultaten LArLT

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal
001_A	AAA Phaff	265889.77	574139.15	1.80	16.96	16.79	16.79	26.79
001_B	AAA Phaff	265889.77	574139.15	4.50	21.12	20.96	20.95	30.95
002_A	AAA Phaff	265895.02	574140.05	1.80	25.95	25.80	25.80	35.80
002_B	AAA Phaff	265895.02	574140.05	4.50	28.03	27.90	27.90	37.90
003_A	AAA Phaff	265901.10	574138.64	1.80	26.05	25.90	25.90	35.90
003_B	AAA Phaff	265901.10	574138.64	4.50	27.97	27.85	27.85	37.85
004_A	AAA Phaff	265908.77	574136.85	1.80	26.22	26.08	26.08	36.08
004_B	AAA Phaff	265908.77	574136.85	4.50	28.16	28.05	28.04	38.04
005_A	AAA Phaff	265923.39	574133.45	1.80	27.10	26.98	26.98	36.98
005_B	AAA Phaff	265923.39	574133.45	4.50	28.67	28.57	28.56	38.56
006_A	AAA Phaff	265932.70	574131.29	1.80	27.62	27.50	27.50	37.50
006_B	AAA Phaff	265932.70	574131.29	4.50	28.95	28.84	28.84	38.84
007_A	AAA Phaff	265943.38	574128.80	1.80	28.34	28.23	28.23	38.23
007_B	AAA Phaff	265943.38	574128.80	4.50	29.49	29.40	29.40	39.40
008_A	AAA Phaff	265953.06	574126.55	1.80	32.59	32.52	32.52	42.52
008_B	AAA Phaff	265953.06	574126.55	4.50	33.66	33.60	33.60	43.60
009_A	AAA Phaff	265961.19	574123.51	1.80	31.05	30.98	30.98	40.98
009_B	AAA Phaff	265961.19	574123.51	4.50	32.04	31.97	31.97	41.97
010_A	AAA Phaff	265968.48	574120.77	1.80	31.46	31.38	31.38	41.38
010_B	AAA Phaff	265968.48	574120.77	4.50	32.20	32.11	32.10	42.10
011_A	AAA Phaff	265969.59	574113.04	1.80	31.60	31.51	31.51	41.51
011_B	AAA Phaff	265969.59	574113.04	4.50	32.50	32.32	32.31	42.31
012_A	AAA Phaff	265966.47	574110.10	1.80	31.52	31.44	31.43	41.43
012_B	AAA Phaff	265966.47	574110.10	4.50	31.92	31.77	31.76	41.76
013_A	AAA Phaff	265958.94	574111.90	1.80	30.83	30.68	30.68	40.68
013_B	AAA Phaff	265958.94	574111.90	4.50	30.89	30.70	30.69	40.69
014_A	AAA Phaff	265949.47	574114.16	1.80	30.44	30.28	30.27	40.27
014_B	AAA Phaff	265949.47	574114.16	4.50	32.38	32.24	32.23	42.23
015_A	AAA Phaff	265941.71	574116.01	1.80	31.33	31.14	31.13	41.13
015_B	AAA Phaff	265941.71	574116.01	4.50	32.40	32.19	32.18	42.18
016_A	AAA Phaff	265930.63	574118.65	1.80	30.09	29.84	29.83	39.83
016_B	AAA Phaff	265930.63	574118.65	4.50	32.35	32.14	32.13	42.13
017_A	AAA Phaff	265920.51	574115.96	1.80	31.75	31.61	31.61	41.61
017_B	AAA Phaff	265920.51	574115.96	4.50	32.78	32.60	32.59	42.59
018_A	AAA Phaff	265909.23	574115.11	1.80	30.74	30.60	30.60	40.60
018_B	AAA Phaff	265909.23	574115.11	4.50	31.65	31.50	31.50	41.50
019_A	AAA Phaff	265902.33	574116.71	1.80	30.12	30.01	30.00	40.00
019_B	AAA Phaff	265902.33	574116.71	4.50	30.75	30.58	30.57	40.57
020_A	AAA Phaff	265894.00	574118.65	1.80	29.48	29.37	29.37	39.37
020_B	AAA Phaff	265894.00	574118.65	4.50	31.64	31.47	31.46	41.46
021_A	AAA Phaff	265887.02	574120.27	1.80	28.53	28.35	28.34	38.34
021_B	AAA Phaff	265887.02	574120.27	4.50	30.69	30.45	30.44	40.44
F01_A	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	5.00	32.39	32.27	32.27	42.27
F01_B	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	8.00	32.83	32.68	32.67	42.67
F01_C	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	11.00	33.05	32.90	32.89	42.89
F01_D	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	14.00	33.24	33.10	33.10	43.10
F01_E	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	17.00	33.43	33.29	33.29	43.29
F02_A	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	5.00	32.31	32.16	32.15	42.15
F02_B	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	8.00	32.69	32.54	32.53	42.53
F02_C	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	11.00	32.91	32.77	32.76	42.76
F02_D	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	14.00	33.14	33.00	32.99	42.99
F02_E	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	17.00	33.34	33.21	33.20	43.20
GIW-1_A	ontvangerpunt kantoor	266613.75	575110.13	1.50	22.41	22.32	22.31	32.31
GIW-1_B	ontvangerpunt kantoor	266613.75	575110.13	5.00	29.72	29.65	29.64	39.64
GIW-2_A	ontvangerpunt kantoor	266615.35	575102.67	1.50	25.43	25.35	25.35	35.35
GIW-2_B	ontvangerpunt kantoor	266615.35	575102.67	5.00	33.19	33.12	33.11	43.11
GIW-3_A	ontvangerpunt kantoor	266626.47	575099.03	1.50	24.29	24.23	24.23	34.23
GIW-3_B	ontvangerpunt kantoor	266626.47	575099.03	5.00	33.22	33.15	33.15	43.15
GIW-4_A	ontvangerpunt kantoor	266637.00	575096.03	1.50	25.18	25.12	25.12	35.12
GIW-4_B	ontvangerpunt kantoor	266637.00	575096.03	5.00	33.28	33.21	33.20	43.20
GIW-5_A	ontvangerpunt kantoor	266648.16	575093.42	1.50	26.49	26.44	26.44	36.44
GIW-5_B	ontvangerpunt kantoor	266648.16	575093.42	5.00	33.36	33.29	33.29	43.29
GIW-6_A	ontvangerpunt kantoor	266648.79	575098.95	1.50	29.08	29.05	29.04	39.04
GIW-6_B	ontvangerpunt kantoor	266648.79	575098.95	5.00	33.36	33.29	33.29	43.29
HH001_A	Historische Haven	265984.20	574086.61	1.50	29.93	29.73	29.72	39.72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal
HH002_A	Historische Haven	265990.83	574094.75	1.50	25.16	24.98	24.97	34.97
HH003_A	Historische Haven	265985.12	574097.12	1.50	27.17	26.94	26.92	36.92
HH004_A	Historische Haven	265992.52	574138.94	1.50	28.87	28.59	28.58	38.58
HH005_A	Historische Haven	265998.67	574138.32	1.50	24.23	24.08	24.07	34.07
HH006_A	Historische Haven	265989.41	574165.02	1.50	23.52	23.14	23.12	33.12
HH007_A	Historische Haven	265995.88	574166.29	1.50	30.81	30.77	30.76	40.76
HH008_A	Historische Haven	265946.74	574193.73	1.50	30.91	30.71	30.70	40.70
HH009_A	Historische Haven	265948.11	574199.55	1.50	28.47	28.33	28.33	38.33
HH010_A	Historische Haven	265936.59	574199.32	1.50	21.64	21.33	21.31	31.31
HH011_A	Historische Haven	265907.38	574202.21	1.50	28.28	28.02	28.01	38.01
HH012_A	Historische Haven	265908.08	574208.03	1.50	24.17	24.05	24.05	34.05
HH013_A	Historische Haven	265896.86	574206.74	1.50	17.22	17.01	17.00	27.00
Lentis_A		266330.80	573446.10	5.00	32.77	32.45	32.43	42.43
MTG w1 WZ_	woning Winschoterzijl 1 (mtg=51)	267590.85	574440.61	5.00	37.65	37.58	37.58	47.58
MTG w1 WZ_	woning Winschoterzijl 1 (mtg=51)	267590.85	574440.61	1.50	35.04	34.96	34.96	44.96
MTG w3-1_A	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267254.83	574367.91	1.50	39.38	39.28	39.28	49.28
MTG w3-1_B	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267254.83	574367.91	5.00	42.00	41.92	41.92	51.92
MTG w3-2_A	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267265.82	574366.24	1.50	39.32	39.23	39.23	49.23
MTG w3-2_B	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267265.82	574366.24	5.00	41.90	41.82	41.82	51.82
MTG w3-3_A	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267261.43	574378.28	1.50	23.28	23.18	23.18	33.18
MTG w3-3_B	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267261.43	574378.28	5.00	24.27	24.18	24.18	34.18
MTG w5 WZ_	woning Winschoterzijl 5 (mtg=52)	267663.05	574383.14	5.00	37.12	37.06	37.06	47.06
MTG w5 WZ_	woning Winschoterzijl 5 (mtg=52)	267663.05	574383.14	1.50	34.55	34.48	34.48	44.48
rens01_A		265898.33	574186.64	1.50	24.30	24.19	24.19	34.19
rens01_B		265898.33	574186.64	5.00	26.15	26.03	26.02	36.02
rens02_A		265901.62	574181.32	1.50	22.83	22.57	22.55	32.55
rens02_B		265901.62	574181.32	5.00	29.81	29.71	29.70	39.70
rens03_A		265897.80	574176.88	1.50	29.10	28.95	28.94	38.94
rens03_B		265897.80	574176.88	5.00	32.96	32.84	32.83	42.83
rens04_A		265894.54	574181.78	1.50	17.76	17.56	17.54	27.54
rens04_B		265894.54	574181.78	5.00	22.58	22.41	22.40	32.40
rens05_A		265940.38	574172.53	1.50	28.44	28.21	28.20	38.20
rens05_B		265940.38	574172.53	5.00	31.60	31.41	31.40	41.40
rens06_A		265933.27	574168.64	1.50	23.09	22.91	22.90	32.90
rens06_B		265933.27	574168.64	5.00	20.09	19.99	19.98	29.98
rens07_A		265931.73	574172.89	1.50	24.21	24.08	24.08	34.08
rens07_B		265931.73	574172.89	5.00	17.81	17.70	17.70	27.70
rens08_A		265938.70	574180.14	1.50	28.23	28.12	28.11	38.11
rens08_B		265938.70	574180.14	5.00	30.62	30.53	30.53	40.53
W01_A	woning Blijhamsterweg	266122.30	572876.41	1.50	27.97	27.74	27.73	37.73
W01_B	woning Blijhamsterweg	266122.30	572876.41	5.00	31.30	31.12	31.11	41.11
W02_A	Woning Blijhamsterweg	265971.50	573088.84	1.50	14.20	14.01	14.00	24.00
W02_B	Woning Blijhamsterweg	265971.50	573088.84	5.00	24.25	24.11	24.10	34.10
W03_A	woning Blijhamsterweg	265954.68	573122.66	1.50	28.17	27.91	27.90	37.90
W03_B	woning Blijhamsterweg	265954.68	573122.66	5.00	30.88	30.68	30.67	40.67
W04_A	woning Blijhamsterweg	265917.16	573159.34	1.50	17.39	17.24	17.23	27.23
W04_B	woning Blijhamsterweg	265917.16	573159.34	5.00	30.72	30.55	30.54	40.54
W05_A	woning Blijhamsterweg	265905.14	573178.15	1.50	26.76	26.51	26.50	36.50
W05_B	woning Blijhamsterweg	265905.14	573178.15	5.00	30.65	30.48	30.48	40.48
W06_A	Woning Blijhamsterweg	265892.50	573199.17	1.50	27.25	27.13	27.12	37.12
W06_B	Woning Blijhamsterweg	265892.50	573199.17	5.00	30.60	30.52	30.52	40.52
W07_A	Woning Blijhamsterweg	265897.46	573265.79	1.50	23.43	23.32	23.31	33.31
W07_B	Woning Blijhamsterweg	265897.46	573265.79	5.00	25.92	25.47	25.45	35.45
W08_A	Woning Blijhamsterweg	265789.31	573256.96	1.50	24.73	24.56	24.56	34.56
W08_B	Woning Blijhamsterweg	265789.31	573256.96	5.00	30.15	30.00	30.00	40.00
W09_A	Woning Blijhamsterweg	265865.35	573286.51	1.50	20.01	19.75	19.74	29.74
W09_B	Woning Blijhamsterweg	265865.35	573286.51	5.00	30.89	30.75	30.74	40.74
W10_A	woning Blijhamsterweg	265846.58	573337.02	1.50	28.97	28.80	28.79	38.79
W10_B	woning Blijhamsterweg	265846.58	573337.02	5.00	31.06	30.93	30.92	40.92
W11_A	woning Blijhamsterweg	265838.60	573366.24	1.50	22.02	21.96	21.96	31.96
W11_B	woning Blijhamsterweg	265838.60	573366.24	5.00	30.14	30.09	30.08	40.08
W12_A	woning Blijhamsterweg	265828.55	573390.78	1.50	30.79	30.69	30.68	40.68
W12_B	woning Blijhamsterweg	265828.55	573390.78	5.00	31.04	30.94	30.93	40.93
W13_A	Woning Blijhamsterweg	265806.38	573440.61	1.50	21.85	21.76	21.76	31.76
W13_B	Woning Blijhamsterweg	265806.38	573440.61	5.00	31.07	30.98	30.98	40.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W14_A	woning Blijhamsterweg	265796.32	573475.22	1.50	28.04	27.98	27.97	37.97
W14_B	woning Blijhamsterweg	265796.32	573475.22	5.00	31.26	31.16	31.16	41.16
W15_A	woning Blijhamsterweg	265776.15	573556.29	5.00	31.26	31.16	31.16	41.16
W16_A	woning Blijhamsterweg	265788.98	573627.46	1.50	25.71	25.63	25.63	35.63
W16_B	woning Blijhamsterweg	265788.98	573627.46	5.00	28.90	28.82	28.82	38.82
W17_A	Woning Blijhamsterweg	265731.58	573644.65	1.50	27.92	27.74	27.73	37.73
W17_B	Woning Blijhamsterweg	265731.58	573644.65	5.00	31.11	31.01	31.01	41.01
W18_A	Woning Wilhelminasingel	265837.36	573716.09	1.50	28.71	28.53	28.52	38.52
W18_B	Woning Wilhelminasingel	265837.36	573716.09	5.00	32.56	32.43	32.43	42.43
W19_A	Woning Wilhelminasingel	265837.26	573736.28	1.50	28.73	28.65	28.64	38.64
W19_B	Woning Wilhelminasingel	265837.26	573736.28	5.00	32.60	32.47	32.46	42.46
W20_A	Woning Wilhelminasingel	265823.93	573758.03	1.50	29.34	29.16	29.16	39.16
W20_B	Woning Wilhelminasingel	265823.93	573758.03	5.00	32.46	32.33	32.32	42.32
W21_A	Woning Wilhelminasingel	265833.88	573799.29	1.50	29.40	29.33	29.33	39.33
W21_B	Woning Wilhelminasingel	265833.88	573799.29	5.00	32.51	32.37	32.37	42.37
W22_A	woning Wilhelminasingel	265799.99	573836.06	1.50	21.23	21.06	21.06	31.06
W22_B	woning Wilhelminasingel	265799.99	573836.06	5.00	15.62	15.45	15.44	25.44
W23_A	woning Wilhelminasingel	265812.99	573853.17	1.50	19.90	19.75	19.74	29.74
W23_B	woning Wilhelminasingel	265812.99	573853.17	5.00	15.61	15.49	15.49	25.49
W24_A	woning Wilhelminasingel	265821.90	573867.60	1.50	26.40	26.37	26.37	36.37
W24_B	woning Wilhelminasingel	265821.90	573867.60	5.00	28.03	27.99	27.99	37.99
W25_A	Woning Wilhelminasingel	265829.62	573881.36	1.50	29.00	28.81	28.80	38.80
W25_B	Woning Wilhelminasingel	265829.62	573881.36	5.00	31.85	31.69	31.69	41.69
W26_A	woning Wilhelminasingel	265839.89	573915.24	1.50	29.04	28.85	28.84	38.84
W26_B	woning Wilhelminasingel	265839.89	573915.24	5.00	31.91	31.76	31.76	41.76
W27_A	Woning Wilhelminasingel	265843.25	573929.70	1.50	29.14	28.96	28.95	38.95
W27_B	Woning Wilhelminasingel	265843.25	573929.70	5.00	31.92	31.77	31.76	41.76
W28_A	woning Wilhelminasingel	265843.11	573949.86	1.50	29.32	29.13	29.12	39.12
W28_B	woning Wilhelminasingel	265843.11	573949.86	5.00	31.86	31.71	31.70	41.70
W29_A	Woning Wilhelminasingel	265843.91	573965.80	1.50	31.48	31.27	31.26	41.26
W29_B	Woning Wilhelminasingel	265843.91	573965.80	5.00	32.21	32.07	32.06	42.06
W30_A	woning Wilhelminasingel	265844.07	573984.59	1.50	27.19	26.87	26.85	36.85
W30_B	woning Wilhelminasingel	265844.07	573984.59	5.00	29.35	29.07	29.06	39.06
W31_A	woning Wilhelminasingel	265844.80	574000.41	1.50	20.09	19.48	19.45	29.45
W31_B	woning Wilhelminasingel	265844.80	574000.41	5.00	23.97	23.62	23.60	33.60
W32_A	woning Wilhelminasingel	265844.16	574019.21	1.50	20.44	20.31	20.30	30.30
W32_B	woning Wilhelminasingel	265844.16	574019.21	5.00	23.79	23.67	23.66	33.66
W33_A	Woning Wilhelminasingel	265844.40	574047.88	1.50	21.99	21.86	21.85	31.85
W33_B	Woning Wilhelminasingel	265844.40	574047.88	5.00	31.26	31.12	31.11	41.11
W34_A	woning Wilhelminasingel	265844.94	574065.24	1.50	21.94	21.81	21.81	31.81
W34_B	woning Wilhelminasingel	265844.94	574065.24	5.00	31.22	31.06	31.05	41.05
W35_A	woning Wilhelminasingel	265844.87	574079.50	1.50	27.23	27.11	27.11	37.11
W35_B	woning Wilhelminasingel	265844.87	574079.50	5.00	31.15	30.99	30.98	40.98
W36_A	woning Wilhelminasingel	265845.00	574092.32	1.50	28.48	28.38	28.37	38.37
W36_B	woning Wilhelminasingel	265845.00	574092.32	5.00	31.13	30.96	30.95	40.95
W37_A	woning Wilhelminasingel	265845.05	574106.54	1.50	25.33	25.02	25.00	35.00
W37_B	woning Wilhelminasingel	265845.05	574106.54	5.00	31.06	30.90	30.89	40.89
W38_A	woning Wilhelminasingel	265845.29	574122.53	1.50	28.33	28.19	28.18	38.18
W38_B	woning Wilhelminasingel	265845.29	574122.53	5.00	31.00	30.84	30.83	40.83
W39_A	woning Wilhelminasingel	265845.25	574134.93	1.50	24.26	23.87	23.85	33.85
W39_B	woning Wilhelminasingel	265845.25	574134.93	5.00	30.80	30.64	30.64	40.64
W40_A	woning Beertsterweg	265843.56	574240.52	1.50	29.47	29.25	29.24	39.24
W40_B	woning Beertsterweg	265843.56	574240.52	5.00	31.09	30.92	30.91	40.91
W41_A	woning Beertsterweg	265841.05	574293.11	1.50	21.58	21.41	21.40	31.40
W41_B	woning Beertsterweg	265841.05	574293.11	5.00	30.64	30.48	30.48	40.48
W42_A	woning Beertsterweg	265888.96	574297.95	1.50	24.76	24.73	24.72	34.72
W42_B	woning Beertsterweg	265888.96	574297.95	5.00	23.80	23.69	23.69	33.69
W43_A	woning Beertsterweg	265892.73	574313.88	1.50	26.82	26.71	26.71	36.71
W43_B	woning Beertsterweg	265892.73	574313.88	5.00	29.30	29.20	29.19	39.19
W44_A	Woning Beertsterweg	265897.27	574328.19	1.50	25.06	24.88	24.87	34.87
W44_B	Woning Beertsterweg	265897.27	574328.19	5.00	30.82	30.74	30.74	40.74
W45_A	woning Beertsterweg	265900.83	574342.23	1.50	22.09	21.55	21.52	31.52
W45_B	woning Beertsterweg	265900.83	574342.23	5.00	30.76	30.60	30.59	40.59
W46_A	woning Beertsterweg	265904.38	574356.45	1.50	27.29	27.21	27.21	37.21
W46_B	woning Beertsterweg	265904.38	574356.45	5.00	30.66	30.44	30.43	40.43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal
W47_A	woning Wilhelminasingel	265949.12	573973.28	1.50	31.48	31.31	31.30	41.30
W47_B	woning Wilhelminasingel	265949.12	573973.28	5.00	32.89	32.75	32.74	42.74
W48_A	woning Wilhelminasingel	265937.97	573969.81	1.50	30.59	30.37	30.36	40.36
W48_B	woning Wilhelminasingel	265937.97	573969.81	5.00	31.10	30.89	30.88	40.88
W49_A	Schippersbeurs	265980.87	574136.71	5.00	32.25	32.06	32.05	42.05
W49_B	Schippersbeurs	265980.87	574136.71	7.50	32.49	32.31	32.30	42.30
Z01_A	woning Beertsterweg	265911.38	574373.61	1.50	22.72	22.59	22.59	32.59
Z01_B	woning Beertsterweg	265911.38	574373.61	5.00	30.83	30.67	30.67	40.67
Z02_A	woning Beertsterweg	265915.97	574391.47	1.50	21.88	21.76	21.75	31.75
Z02_B	woning Beertsterweg	265915.97	574391.47	5.00	25.81	25.41	25.39	35.39
Z03_A	woning Beertsterweg	265913.65	574409.73	1.50	18.81	18.63	18.62	28.62
Z03_B	woning Beertsterweg	265913.65	574409.73	5.00	25.31	25.19	25.19	35.19
Z04_A	Woning Beertsterweg	265927.26	574423.11	1.50	19.21	19.09	19.08	29.08
Z04_B	Woning Beertsterweg	265927.26	574423.11	5.00	26.08	25.99	25.99	35.99
Z05_A	Woning Beertsterweg	265937.69	574446.33	1.50	27.79	27.72	27.72	37.72
Z05_B	Woning Beertsterweg	265937.69	574446.33	5.00	30.83	30.66	30.65	40.65
Z06_A	woning Beertsterweg	265994.00	574650.79	1.50	24.31	24.21	24.21	34.21
Z06_B	woning Beertsterweg	265994.00	574650.79	5.00	31.19	31.05	31.05	41.05
Z07_A	woning Beertsterweg	266001.21	574656.76	1.50	28.97	28.87	28.87	38.87
Z07_B	woning Beertsterweg	266001.21	574656.76	5.00	31.30	31.16	31.15	41.15
Z08_A	woning Beertsterweg	266004.46	574671.07	1.50	28.96	28.79	28.79	38.79
Z08_B	woning Beertsterweg	266004.46	574671.07	5.00	31.32	31.18	31.18	41.18
Z09_A	woning Beertsterweg	266008.57	574673.40	1.50	29.05	28.89	28.88	38.88
Z09_B	woning Beertsterweg	266008.57	574673.40	5.00	31.30	31.16	31.16	41.16
Z10_A	woning Beertsterweg	266020.01	574692.72	1.50	29.25	29.08	29.08	39.08
Z10_B	woning Beertsterweg	266020.01	574692.72	5.00	31.37	31.24	31.23	41.23
Z11_A	woning Beertsterweg	266019.83	574701.76	1.50	23.51	23.43	23.43	33.43
Z11_B	woning Beertsterweg	266019.83	574701.76	5.00	23.77	23.70	23.70	33.70
Z12_A	woning Beertsterweg	265963.17	574685.67	1.50	21.69	21.48	21.46	31.46
Z12_B	woning Beertsterweg	265963.17	574685.67	5.00	25.96	25.83	25.82	35.82
Z13_A	woning Beertsterweg	265970.10	574700.03	1.50	26.88	26.78	26.78	36.78
Z13_B	woning Beertsterweg	265970.10	574700.03	5.00	29.17	29.08	29.07	39.07
Z14_A	woning Beertsterweg	265978.72	574717.84	1.50	24.47	24.19	24.17	34.17
Z14_B	woning Beertsterweg	265978.72	574717.84	5.00	27.73	27.54	27.53	37.53
Z15_A	woning Beertsterweg	265985.69	574733.40	1.50	28.25	28.17	28.17	38.17
Z15_B	woning Beertsterweg	265985.69	574733.40	5.00	30.63	30.55	30.55	40.55
Z16_A	Woning Beertsterweg	265993.05	574748.70	1.50	29.29	29.13	29.13	39.13
Z16_B	Woning Beertsterweg	265993.05	574748.70	5.00	31.04	30.91	30.90	40.90
Z17_A	woning Beertsterweg	266001.22	574763.70	1.50	29.37	29.22	29.21	39.21
Z17_B	woning Beertsterweg	266001.22	574763.70	5.00	31.11	30.98	30.98	40.98
Z18_A	woning Beertsterweg	266006.89	574774.30	1.50	29.36	29.22	29.21	39.21
Z18_B	woning Beertsterweg	266006.89	574774.30	5.00	31.09	30.96	30.96	40.96
Z19_A	woning Beertsterweg	266014.59	574786.80	1.50	29.46	29.31	29.31	39.31
Z19_B	woning Beertsterweg	266014.59	574786.80	5.00	31.12	30.99	30.99	40.99
Z20_A	woning Beertsterweg	266070.74	574884.50	1.50	18.36	18.26	18.25	28.25
Z20_B	woning Beertsterweg	266070.74	574884.50	5.00	20.76	20.67	20.66	30.66
Z21_A	Woning Beertsterweg	266080.68	574901.69	1.50	18.95	18.64	18.62	28.62
Z21_B	Woning Beertsterweg	266080.68	574901.69	5.00	21.10	21.01	21.00	31.00
Z22_A	woning Beertsterweg	266089.71	574917.55	1.50	21.89	21.56	21.54	31.54
Z22_B	woning Beertsterweg	266089.71	574917.55	5.00	23.28	22.97	22.96	32.96
Z23_A	Zone	266108.99	574976.24	1.50	25.74	25.65	25.64	35.64
Z23_B	Zone	266108.99	574976.24	5.00	26.89	26.79	26.79	36.79
Z24_A	Zone	266225.28	575139.08	5.00	31.03	30.93	30.93	40.93
Z25_A	Zone	266298.60	575262.09	5.00	31.05	30.97	30.97	40.97
Z26_A	Zone	266385.98	575396.20	5.00	30.54	30.47	30.46	40.46
Z27_A	Zone	266472.43	575536.68	5.00	29.20	29.12	29.12	39.12
Z28_A	Zone	266650.50	575626.76	5.00	29.36	29.28	29.28	39.28
Z29_A	Zone	267013.01	575464.08	5.00	30.28	30.19	30.19	40.19
Z30_A	Zone	267298.44	575293.22	5.00	31.09	31.01	31.00	41.00
Z31_A	Zone	267689.50	575031.17	5.00	32.24	32.18	32.18	42.18
Z32_A	Zone	267714.07	574733.80	5.00	34.58	34.52	34.52	44.52
Z33_A	Zone	267710.50	574489.46	5.00	35.94	35.87	35.87	45.87
Z34_A	Zone	267710.40	574132.19	5.00	38.55	38.49	38.49	48.49
Z35_A	Zone	267688.40	573843.21	5.00	40.08	40.00	40.00	50.00
Z36_A	Zone	267616.27	573598.18	5.00	40.35	40.25	40.24	50.24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogetbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z37_A	Zone	267491.42	573388.89	5.00	39.78	39.60	39.60	49.60
Z38_A	Zone	267194.25	573117.01	5.00	38.13	37.86	37.85	47.85
Z39_A	Zone	266834.68	572875.34	5.00	35.53	35.38	35.38	45.38
Z40_A	Zone	266606.90	572832.37	5.00	34.02	33.87	33.87	43.87
Z41_A	Zone	266375.60	572814.01	5.00	32.62	32.50	32.49	42.49
Z42_A	Zone	266225.23	572779.31	5.00	31.44	31.30	31.30	41.30
Z43_A	Zone	266156.72	572859.39	5.00	31.55	31.38	31.37	41.37
Z44_A	Zone	266082.17	572945.24	5.00	30.90	30.73	30.72	40.72
Z45_A	Zone	266043.31	573005.25	5.00	31.38	31.18	31.17	41.17
Z46_A	Zone	266018.32	573041.98	5.00	31.15	30.94	30.93	40.93
Z47_A	Zone	265998.65	573073.19	5.00	31.31	31.11	31.10	41.10
Z48_A	Zone	265936.88	573076.40	5.00	26.35	26.25	26.25	36.25
Z49_A	Zone	265838.11	573120.72	5.00	29.73	29.57	29.56	39.56
Z50_A	Zone	265744.67	573162.72	5.00	29.30	29.15	29.14	39.14
Z51_A	Zone	265661.69	573201.23	5.00	26.48	26.26	26.25	36.25
Z52_A	Zone	265559.70	573405.20	5.00	28.69	28.61	28.60	38.60
Z53_A	Zone	265503.74	573551.49	5.00	28.63	28.54	28.53	38.53
Z54_A	Zone	265491.24	573695.80	5.00	29.74	29.64	29.64	39.64
Z55_A	Zone	265518.14	573889.46	5.00	28.74	28.62	28.61	38.61
Z56_A	Zone	265549.54	573988.92	5.00	28.81	28.67	28.66	38.66
Z57_A	Zone	265628.13	574121.04	5.00	28.95	28.79	28.78	38.78
Z58_A	Zone	265720.34	574231.56	5.00	29.73	29.55	29.54	39.54
Z59_A	Zone	265756.47	574330.70	5.00	29.59	29.42	29.41	39.41
Z60_A	Zone	265833.37	574352.01	5.00	26.51	26.19	26.17	36.17

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: NSA
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal
001_A	AAA Phaff	265889.77	574139.15	1.80	24.27	16.79	16.79	26.79
001_B	AAA Phaff	265889.77	574139.15	4.50	27.07	20.96	20.96	30.96
002_A	AAA Phaff	265895.02	574140.05	1.80	34.56	25.80	25.80	35.80
002_B	AAA Phaff	265895.02	574140.05	4.50	36.22	27.90	27.90	37.90
003_A	AAA Phaff	265901.10	574138.64	1.80	34.69	25.90	25.90	35.90
003_B	AAA Phaff	265901.10	574138.64	4.50	36.21	27.85	27.85	37.85
004_A	AAA Phaff	265908.77	574136.85	1.80	34.96	26.08	26.08	36.08
004_B	AAA Phaff	265908.77	574136.85	4.50	36.28	28.05	28.04	38.04
005_A	AAA Phaff	265923.39	574133.45	1.80	35.83	26.98	26.98	36.98
005_B	AAA Phaff	265923.39	574133.45	4.50	36.85	28.57	28.56	38.56
006_A	AAA Phaff	265932.70	574131.29	1.80	36.36	27.50	27.50	37.50
006_B	AAA Phaff	265932.70	574131.29	4.50	37.21	28.84	28.84	38.84
007_A	AAA Phaff	265943.38	574128.80	1.80	37.20	28.23	28.23	38.23
007_B	AAA Phaff	265943.38	574128.80	4.50	37.94	29.40	29.40	39.40
008_A	AAA Phaff	265953.06	574126.55	1.80	42.01	32.52	32.52	42.52
008_B	AAA Phaff	265953.06	574126.55	4.50	42.62	33.60	33.60	43.60
009_A	AAA Phaff	265961.19	574123.51	1.80	41.68	30.98	30.98	41.68
009_B	AAA Phaff	265961.19	574123.51	4.50	42.21	31.97	31.97	42.21
010_A	AAA Phaff	265968.48	574120.77	1.80	42.08	31.38	31.38	42.08
010_B	AAA Phaff	265968.48	574120.77	4.50	42.74	32.11	32.10	42.74
011_A	AAA Phaff	265969.59	574113.04	1.80	41.31	31.51	31.51	41.51
011_B	AAA Phaff	265969.59	574113.04	4.50	42.93	32.32	32.31	42.93
012_A	AAA Phaff	265966.47	574110.10	1.80	41.26	31.44	31.43	41.43
012_B	AAA Phaff	265966.47	574110.10	4.50	42.21	31.77	31.76	42.21
013_A	AAA Phaff	265958.94	574111.90	1.80	41.85	30.68	30.68	41.85
013_B	AAA Phaff	265958.94	574111.90	4.50	41.89	30.70	30.69	41.89
014_A	AAA Phaff	265949.47	574114.16	1.80	41.73	30.28	30.27	41.73
014_B	AAA Phaff	265949.47	574114.16	4.50	42.56	32.24	32.23	42.56
015_A	AAA Phaff	265941.71	574116.01	1.80	41.87	31.14	31.13	41.87
015_B	AAA Phaff	265941.71	574116.01	4.50	42.51	32.19	32.18	42.51
016_A	AAA Phaff	265930.63	574118.65	1.80	41.32	29.84	29.83	41.32
016_B	AAA Phaff	265930.63	574118.65	4.50	42.41	32.14	32.13	42.41
017_A	AAA Phaff	265920.51	574115.96	1.80	42.05	31.61	31.61	42.05
017_B	AAA Phaff	265920.51	574115.96	4.50	42.47	32.60	32.59	42.59
018_A	AAA Phaff	265909.23	574115.11	1.80	41.53	30.60	30.60	41.53
018_B	AAA Phaff	265909.23	574115.11	4.50	42.05	31.50	31.50	42.05
019_A	AAA Phaff	265902.33	574116.71	1.80	40.78	30.01	30.00	40.78
019_B	AAA Phaff	265902.33	574116.71	4.50	41.40	30.58	30.57	41.40
020_A	AAA Phaff	265894.00	574118.65	1.80	40.71	29.37	29.37	40.71
020_B	AAA Phaff	265894.00	574118.65	4.50	41.81	31.47	31.46	41.81
021_A	AAA Phaff	265887.02	574120.27	1.80	40.19	28.35	28.34	40.19
021_B	AAA Phaff	265887.02	574120.27	4.50	41.40	30.45	30.44	41.40
F01_A	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	5.00	43.09	32.27	32.27	43.09
F01_B	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	8.00	43.25	32.68	32.67	43.25
F01_C	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	11.00	43.28	32.90	32.89	43.28
F01_D	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	14.00	43.29	33.10	33.10	43.29
F01_E	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	17.00	43.29	33.29	33.29	43.29
F02_A	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	5.00	42.90	32.16	32.15	42.90
F02_B	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	8.00	43.15	32.54	32.53	43.15
F02_C	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	11.00	43.18	32.77	32.76	43.18
F02_D	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	14.00	43.22	33.00	32.99	43.22
F02_E	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	17.00	43.24	33.21	33.20	43.24
GIW-1_A	ontvangerpunt kantoor	266613.75	575110.13	1.50	28.36	22.32	22.31	32.31
GIW-1_B	ontvangerpunt kantoor	266613.75	575110.13	5.00	38.22	29.65	29.64	39.64
GIW-2_A	ontvangerpunt kantoor	266615.35	575102.67	1.50	31.78	25.35	25.35	35.35
GIW-2_B	ontvangerpunt kantoor	266615.35	575102.67	5.00	40.22	33.12	33.11	43.11
GIW-3_A	ontvangerpunt kantoor	266626.47	575099.03	1.50	29.54	24.23	24.23	34.23
GIW-3_B	ontvangerpunt kantoor	266626.47	575099.03	5.00	40.34	33.15	33.15	43.15
GIW-4_A	ontvangerpunt kantoor	266637.00	575096.03	1.50	29.87	25.12	25.12	35.12
GIW-4_B	ontvangerpunt kantoor	266637.00	575096.03	5.00	40.46	33.21	33.20	43.20
GIW-5_A	ontvangerpunt kantoor	266648.16	575093.42	1.50	31.04	26.44	26.44	36.44
GIW-5_B	ontvangerpunt kantoor	266648.16	575093.42	5.00	40.54	33.29	33.29	43.29
GIW-6_A	ontvangerpunt kantoor	266648.79	575098.95	1.50	33.45	29.05	29.04	39.04
GIW-6_B	ontvangerpunt kantoor	266648.79	575098.95	5.00	40.46	33.29	33.29	43.29
HH001_A	Historische Haven	265984.20	574086.61	1.50	37.59	29.73	29.72	39.72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: NSA
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal
HH002_A	Historische Haven	265990.83	574094.75	1.50	33.04	24.98	24.97	34.97
HH003_A	Historische Haven	265985.12	574097.12	1.50	35.23	26.94	26.92	36.92
HH004_A	Historische Haven	265992.52	574138.94	1.50	34.67	28.59	28.58	38.58
HH005_A	Historische Haven	265998.67	574138.32	1.50	32.29	24.08	24.07	34.07
HH006_A	Historische Haven	265989.41	574165.02	1.50	33.16	23.14	23.12	33.16
HH007_A	Historische Haven	265995.88	574166.29	1.50	36.74	30.77	30.76	40.76
HH008_A	Historische Haven	265946.74	574193.73	1.50	41.51	30.71	30.70	41.51
HH009_A	Historische Haven	265948.11	574199.55	1.50	36.76	28.33	28.33	38.33
HH010_A	Historische Haven	265936.59	574199.32	1.50	28.35	21.33	21.31	31.31
HH011_A	Historische Haven	265907.38	574202.21	1.50	40.37	28.02	28.01	40.37
HH012_A	Historische Haven	265908.08	574208.03	1.50	31.24	24.05	24.05	34.05
HH013_A	Historische Haven	265896.86	574206.74	1.50	24.85	17.01	17.00	27.00
Lentis_A		266330.80	573446.10	5.00	43.34	32.45	32.43	43.34
MTG w1 WZ_	woning Winschoterzijk 1 (mtg=51)	267590.85	574440.61	5.00	43.64	37.58	37.58	47.58
MTG w1 WZ_	woning Winschoterzijk 1 (mtg=51)	267590.85	574440.61	1.50	42.15	34.96	34.96	44.96
MTG w3-1_A	woning Winschoterzijk 3 (mtg=58)	267254.83	574367.91	1.50	47.99	39.28	39.28	49.28
MTG w3-1_B	woning Winschoterzijk 3 (mtg=58)	267254.83	574367.91	5.00	49.40	41.92	41.92	51.92
MTG w3-2_A	woning Winschoterzijk 3 (mtg=58)	267265.82	574366.24	1.50	47.85	39.23	39.23	49.23
MTG w3-2_B	woning Winschoterzijk 3 (mtg=58)	267265.82	574366.24	5.00	49.25	41.82	41.82	51.82
MTG w3-3_A	woning Winschoterzijk 3 (mtg=58)	267261.43	574378.28	1.50	29.62	23.18	23.18	33.18
MTG w3-3_B	woning Winschoterzijk 3 (mtg=58)	267261.43	574378.28	5.00	30.35	24.18	24.18	34.18
MTG w5 WZ_	woning Winschoterzijk 5 (mtg=52)	267663.05	574383.14	5.00	42.72	37.06	37.06	47.06
MTG w5 WZ_	woning Winschoterzijk 5 (mtg=52)	267663.05	574383.14	1.50	41.26	34.48	34.48	44.48
rens01_A		265898.33	574186.64	1.50	30.99	24.19	24.19	34.19
rens01_B		265898.33	574186.64	5.00	33.57	26.03	26.02	36.02
rens02_A		265901.62	574181.32	1.50	33.13	22.57	22.55	33.13
rens02_B		265901.62	574181.32	5.00	38.82	29.71	29.70	39.70
rens03_A		265897.80	574176.88	1.50	39.14	28.95	28.94	39.14
rens03_B		265897.80	574176.88	5.00	42.27	32.84	32.83	42.83
rens04_A		265894.54	574181.78	1.50	24.71	17.56	17.54	27.54
rens04_B		265894.54	574181.78	5.00	28.47	22.41	22.40	32.40
rens05_A		265940.38	574172.53	1.50	40.54	28.21	28.20	40.54
rens05_B		265940.38	574172.53	5.00	42.39	31.41	31.40	42.39
rens06_A		265933.27	574168.64	1.50	27.50	22.91	22.90	32.90
rens06_B		265933.27	574168.64	5.00	27.87	19.99	19.98	29.98
rens07_A		265931.73	574172.89	1.50	30.39	24.08	24.08	34.08
rens07_B		265931.73	574172.89	5.00	25.66	17.70	17.70	27.70
rens08_A		265938.70	574180.14	1.50	38.27	28.12	28.11	38.27
rens08_B		265938.70	574180.14	5.00	39.99	30.53	30.53	40.53
W01_A	woning Blijhamsterweg	266122.30	572876.41	1.50	39.28	27.74	27.73	39.28
W01_B	woning Blijhamsterweg	266122.30	572876.41	5.00	41.16	31.12	31.11	41.16
W02_A	Woning Blijhamsterweg	265971.50	573088.84	1.50	22.00	14.01	14.00	24.00
W02_B	Woning Blijhamsterweg	265971.50	573088.84	5.00	30.67	24.11	24.10	34.10
W03_A	woning Blijhamsterweg	265954.68	573122.66	1.50	39.00	27.91	27.90	39.00
W03_B	woning Blijhamsterweg	265954.68	573122.66	5.00	40.50	30.68	30.67	40.67
W04_A	woning Blijhamsterweg	265917.16	573159.34	1.50	30.73	17.24	17.23	30.73
W04_B	woning Blijhamsterweg	265917.16	573159.34	5.00	40.26	30.55	30.54	40.54
W05_A	woning Blijhamsterweg	265905.14	573178.15	1.50	35.26	26.51	26.50	36.50
W05_B	woning Blijhamsterweg	265905.14	573178.15	5.00	40.25	30.48	30.48	40.48
W06_A	Woning Blijhamsterweg	265892.50	573199.17	1.50	38.67	27.13	27.12	38.67
W06_B	Woning Blijhamsterweg	265892.50	573199.17	5.00	40.44	30.52	30.52	40.52
W07_A	Woning Blijhamsterweg	265897.46	573265.79	1.50	29.47	23.32	23.31	33.31
W07_B	Woning Blijhamsterweg	265897.46	573265.79	5.00	31.53	25.47	25.45	35.45
W08_A	Woning Blijhamsterweg	265789.31	573256.96	1.50	33.10	24.56	24.56	34.56
W08_B	Woning Blijhamsterweg	265789.31	573256.96	5.00	40.17	30.00	30.00	40.17
W09_A	Woning Blijhamsterweg	265865.35	573286.51	1.50	24.64	19.75	19.74	29.74
W09_B	Woning Blijhamsterweg	265865.35	573286.51	5.00	39.99	30.75	30.74	40.74
W10_A	woning Blijhamsterweg	265846.58	573337.02	1.50	40.58	28.80	28.79	40.58
W10_B	woning Blijhamsterweg	265846.58	573337.02	5.00	41.49	30.93	30.92	41.49
W11_A	woning Blijhamsterweg	265838.60	573366.24	1.50	32.37	21.96	21.96	32.37
W11_B	woning Blijhamsterweg	265838.60	573366.24	5.00	40.35	30.09	30.08	40.35
W12_A	woning Blijhamsterweg	265828.55	573390.78	1.50	41.39	30.69	30.68	41.39
W12_B	woning Blijhamsterweg	265828.55	573390.78	5.00	41.75	30.94	30.93	41.75
W13_A	Woning Blijhamsterweg	265806.38	573440.61	1.50	30.09	21.76	21.76	31.76
W13_B	Woning Blijhamsterweg	265806.38	573440.61	5.00	41.67	30.98	30.98	41.67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: NSA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal
W14_A	woning Blijhamsterweg	265796.32	573475.22	1.50	38.34	27.98	27.97	38.34
W14_B	woning Blijhamsterweg	265796.32	573475.22	5.00	41.78	31.16	31.16	41.78
W15_A	woning Blijhamsterweg	265776.15	573556.29	5.00	41.80	31.16	31.16	41.80
W16_A	woning Blijhamsterweg	265788.98	573627.46	1.50	36.76	25.63	25.63	36.76
W16_B	woning Blijhamsterweg	265788.98	573627.46	5.00	39.04	28.82	28.82	39.04
W17_A	Woning Blijhamsterweg	265731.58	573644.65	1.50	39.95	27.74	27.73	39.95
W17_B	Woning Blijhamsterweg	265731.58	573644.65	5.00	41.44	31.01	31.01	41.44
W18_A	Woning Wilhelminasingel	265837.36	573716.09	1.50	39.44	28.53	28.52	39.44
W18_B	Woning Wilhelminasingel	265837.36	573716.09	5.00	43.03	32.43	32.43	43.03
W19_A	Woning Wilhelminasingel	265837.26	573736.28	1.50	39.57	28.65	28.64	39.57
W19_B	Woning Wilhelminasingel	265837.26	573736.28	5.00	43.04	32.47	32.46	43.04
W20_A	Woning Wilhelminasingel	265823.93	573758.03	1.50	40.98	29.16	29.16	40.98
W20_B	Woning Wilhelminasingel	265823.93	573758.03	5.00	42.89	32.33	32.32	42.89
W21_A	Woning Wilhelminasingel	265833.88	573799.29	1.50	41.35	29.33	29.33	41.35
W21_B	Woning Wilhelminasingel	265833.88	573799.29	5.00	43.01	32.37	32.37	43.01
W22_A	woning Wilhelminasingel	265799.99	573836.06	1.50	28.54	21.06	21.06	31.06
W22_B	woning Wilhelminasingel	265799.99	573836.06	5.00	23.67	15.45	15.44	25.44
W23_A	woning Wilhelminasingel	265812.99	573853.17	1.50	26.10	19.75	19.74	29.74
W23_B	woning Wilhelminasingel	265812.99	573853.17	5.00	23.81	15.49	15.49	25.49
W24_A	woning Wilhelminasingel	265821.90	573867.60	1.50	36.35	26.37	26.37	36.37
W24_B	woning Wilhelminasingel	265821.90	573867.60	5.00	38.49	27.99	27.99	38.49
W25_A	Woning Wilhelminasingel	265829.62	573881.36	1.50	40.73	28.81	28.80	40.73
W25_B	Woning Wilhelminasingel	265829.62	573881.36	5.00	42.56	31.69	31.69	42.56
W26_A	woning Wilhelminasingel	265839.89	573915.24	1.50	40.80	28.85	28.84	40.80
W26_B	woning Wilhelminasingel	265839.89	573915.24	5.00	42.65	31.76	31.76	42.65
W27_A	Woning Wilhelminasingel	265843.25	573929.70	1.50	40.79	28.96	28.95	40.79
W27_B	Woning Wilhelminasingel	265843.25	573929.70	5.00	42.65	31.77	31.76	42.65
W28_A	woning Wilhelminasingel	265843.11	573949.86	1.50	40.63	29.13	29.12	40.63
W28_B	woning Wilhelminasingel	265843.11	573949.86	5.00	42.50	31.71	31.70	42.50
W29_A	Woning Wilhelminasingel	265843.91	573965.80	1.50	41.78	31.27	31.26	41.78
W29_B	Woning Wilhelminasingel	265843.91	573965.80	5.00	42.72	32.07	32.06	42.72
W30_A	woning Wilhelminasingel	265844.07	573984.59	1.50	37.97	26.87	26.85	37.97
W30_B	woning Wilhelminasingel	265844.07	573984.59	5.00	39.83	29.07	29.06	39.83
W31_A	woning Wilhelminasingel	265844.80	574000.41	1.50	27.25	19.48	19.45	29.45
W31_B	woning Wilhelminasingel	265844.80	574000.41	5.00	31.45	23.62	23.60	33.60
W32_A	woning Wilhelminasingel	265844.16	574019.21	1.50	27.63	20.31	20.30	30.30
W32_B	woning Wilhelminasingel	265844.16	574019.21	5.00	31.23	23.67	23.66	33.66
W33_A	Woning Wilhelminasingel	265844.40	574047.88	1.50	30.04	21.86	21.85	31.85
W33_B	Woning Wilhelminasingel	265844.40	574047.88	5.00	41.67	31.12	31.11	41.67
W34_A	woning Wilhelminasingel	265844.94	574065.24	1.50	29.78	21.81	21.81	31.81
W34_B	woning Wilhelminasingel	265844.94	574065.24	5.00	41.58	31.06	31.05	41.58
W35_A	woning Wilhelminasingel	265844.87	574079.50	1.50	36.67	27.11	27.11	37.11
W35_B	woning Wilhelminasingel	265844.87	574079.50	5.00	41.54	30.99	30.98	41.54
W36_A	woning Wilhelminasingel	265845.00	574092.32	1.50	40.15	28.38	28.37	40.15
W36_B	woning Wilhelminasingel	265845.00	574092.32	5.00	41.46	30.96	30.95	41.46
W37_A	woning Wilhelminasingel	265845.05	574106.54	1.50	36.19	25.02	25.00	36.19
W37_B	woning Wilhelminasingel	265845.05	574106.54	5.00	41.36	30.90	30.89	41.36
W38_A	woning Wilhelminasingel	265845.29	574122.53	1.50	40.07	28.19	28.18	40.07
W38_B	woning Wilhelminasingel	265845.29	574122.53	5.00	41.48	30.84	30.83	41.48
W39_A	woning Wilhelminasingel	265845.25	574134.93	1.50	35.74	23.87	23.85	35.74
W39_B	woning Wilhelminasingel	265845.25	574134.93	5.00	41.31	30.64	30.64	41.31
W40_A	woning Beertsterweg	265843.56	574240.52	1.50	40.60	29.25	29.24	40.60
W40_B	woning Beertsterweg	265843.56	574240.52	5.00	41.70	30.92	30.91	41.70
W41_A	woning Beertsterweg	265841.05	574293.11	1.50	29.34	21.41	21.40	31.40
W41_B	woning Beertsterweg	265841.05	574293.11	5.00	41.23	30.48	30.48	41.23
W42_A	woning Beertsterweg	265888.96	574297.95	1.50	31.07	24.73	24.72	34.72
W42_B	woning Beertsterweg	265888.96	574297.95	5.00	31.32	23.69	23.69	33.69
W43_A	woning Beertsterweg	265892.73	574313.88	1.50	36.81	26.71	26.71	36.81
W43_B	woning Beertsterweg	265892.73	574313.88	5.00	38.18	29.20	29.19	39.19
W44_A	Woning Beertsterweg	265897.27	574328.19	1.50	36.46	24.88	24.87	36.46
W44_B	Woning Beertsterweg	265897.27	574328.19	5.00	41.54	30.74	30.74	41.54
W45_A	woning Beertsterweg	265900.83	574342.23	1.50	31.90	21.55	21.52	31.90
W45_B	woning Beertsterweg	265900.83	574342.23	5.00	41.47	30.60	30.59	41.47
W46_A	woning Beertsterweg	265904.38	574356.45	1.50	34.33	27.21	27.21	37.21
W46_B	woning Beertsterweg	265904.38	574356.45	5.00	41.42	30.44	30.43	41.42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatenlabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: NSA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etnaal
W47_A	woning Wilhelminasingel	265949.12	573973.28	1.50	42.83	31.31	31.30	42.83
W47_B	woning Wilhelminasingel	265949.12	573973.28	5.00	43.38	32.75	32.74	43.38
W48_A	woning Wilhelminasingel	265937.97	573969.81	1.50	41.34	30.37	30.36	41.34
W48_B	woning Wilhelminasingel	265937.97	573969.81	5.00	41.49	30.89	30.88	41.49
W49_A	Schippersbeurs	265980.87	574136.71	5.00	43.02	32.06	32.05	43.02
W49_B	Schippersbeurs	265980.87	574136.71	7.50	43.51	32.31	32.30	43.51
Z01_A	woning Beertsterweg	265911.38	574373.61	1.50	30.54	22.59	22.59	32.59
Z01_B	woning Beertsterweg	265911.38	574373.61	5.00	41.43	30.67	30.67	41.43
Z02_A	woning Beertsterweg	265915.97	574391.47	1.50	30.78	21.76	21.75	31.75
Z02_B	woning Beertsterweg	265915.97	574391.47	5.00	34.76	25.41	25.39	35.39
Z03_A	woning Beertsterweg	265913.65	574409.73	1.50	26.39	18.63	18.62	28.62
Z03_B	woning Beertsterweg	265913.65	574409.73	5.00	32.97	25.19	25.19	35.19
Z04_A	Woning Beertsterweg	265927.26	574423.11	1.50	26.28	19.09	19.08	29.08
Z04_B	Woning Beertsterweg	265927.26	574423.11	5.00	32.92	25.99	25.99	35.99
Z05_A	Woning Beertsterweg	265937.69	574446.33	1.50	37.64	27.72	27.72	37.72
Z05_B	Woning Beertsterweg	265937.69	574446.33	5.00	41.50	30.66	30.65	41.50
Z06_A	woning Beertsterweg	265994.00	574650.79	1.50	31.14	24.21	24.21	34.21
Z06_B	woning Beertsterweg	265994.00	574650.79	5.00	41.03	31.05	31.05	41.05
Z07_A	woning Beertsterweg	266001.21	574656.76	1.50	39.59	28.87	28.87	39.59
Z07_B	woning Beertsterweg	266001.21	574656.76	5.00	41.13	31.16	31.15	41.15
Z08_A	woning Beertsterweg	266004.46	574671.07	1.50	39.89	28.79	28.79	39.89
Z08_B	woning Beertsterweg	266004.46	574671.07	5.00	41.09	31.18	31.18	41.18
Z09_A	woning Beertsterweg	266008.57	574673.40	1.50	39.98	28.89	28.88	39.98
Z09_B	woning Beertsterweg	266008.57	574673.40	5.00	41.11	31.16	31.16	41.16
Z10_A	woning Beertsterweg	266020.01	574692.72	1.50	39.89	29.08	29.08	39.89
Z10_B	woning Beertsterweg	266020.01	574692.72	5.00	40.95	31.24	31.23	41.23
Z11_A	woning Beertsterweg	266019.83	574701.76	1.50	29.65	23.43	23.43	33.43
Z11_B	woning Beertsterweg	266019.83	574701.76	5.00	29.87	23.70	23.70	33.70
Z12_A	woning Beertsterweg	265963.17	574685.67	1.50	28.32	21.48	21.46	31.46
Z12_B	woning Beertsterweg	265963.17	574685.67	5.00	32.84	25.83	25.82	35.82
Z13_A	woning Beertsterweg	265970.10	574700.03	1.50	38.25	26.78	26.78	38.25
Z13_B	woning Beertsterweg	265970.10	574700.03	5.00	39.37	29.08	29.07	39.37
Z14_A	woning Beertsterweg	265978.72	574717.84	1.50	35.89	24.19	24.17	35.89
Z14_B	woning Beertsterweg	265978.72	574717.84	5.00	37.45	27.54	27.53	37.53
Z15_A	woning Beertsterweg	265985.69	574733.40	1.50	35.51	28.17	28.17	38.17
Z15_B	woning Beertsterweg	265985.69	574733.40	5.00	37.52	30.55	30.55	40.55
Z16_A	Woning Beertsterweg	265993.05	574748.70	1.50	39.55	29.13	29.13	39.55
Z16_B	Woning Beertsterweg	265993.05	574748.70	5.00	40.42	30.91	30.90	40.90
Z17_A	woning Beertsterweg	266001.22	574763.70	1.50	39.52	29.22	29.21	39.52
Z17_B	woning Beertsterweg	266001.22	574763.70	5.00	40.40	30.98	30.98	40.98
Z18_A	woning Beertsterweg	266006.89	574774.30	1.50	39.50	29.22	29.21	39.50
Z18_B	woning Beertsterweg	266006.89	574774.30	5.00	40.36	30.96	30.96	40.96
Z19_A	woning Beertsterweg	266014.59	574786.80	1.50	39.50	29.31	29.31	39.50
Z19_B	woning Beertsterweg	266014.59	574786.80	5.00	40.35	30.99	30.99	40.99
Z20_A	woning Beertsterweg	266070.74	574884.50	1.50	24.41	18.26	18.25	28.25
Z20_B	woning Beertsterweg	266070.74	574884.50	5.00	26.73	20.67	20.66	30.66
Z21_A	Woning Beertsterweg	266080.68	574901.69	1.50	24.61	18.64	18.62	28.62
Z21_B	Woning Beertsterweg	266080.68	574901.69	5.00	26.90	21.01	21.00	31.00
Z22_A	woning Beertsterweg	266089.71	574917.55	1.50	33.07	21.56	21.54	33.07
Z22_B	woning Beertsterweg	266089.71	574917.55	5.00	33.88	22.97	22.96	33.88
Z23_A	Zone	266108.99	574976.24	1.50	37.45	25.65	25.64	37.45
Z23_B	Zone	266108.99	574976.24	5.00	38.54	26.79	26.79	38.54
Z24_A	Zone	266225.28	575139.08	5.00	39.18	30.93	30.93	40.93
Z25_A	Zone	266298.60	575262.09	5.00	38.56	30.97	30.97	40.97
Z26_A	Zone	266385.98	575396.20	5.00	37.78	30.47	30.46	40.46
Z27_A	Zone	266472.43	575536.68	5.00	35.92	29.12	29.12	39.12
Z28_A	Zone	266650.50	575626.76	5.00	36.32	29.28	29.28	39.28
Z29_A	Zone	267013.01	575464.08	5.00	39.10	30.19	30.19	40.19
Z30_A	Zone	267298.44	575293.22	5.00	38.54	31.01	31.00	41.00
Z31_A	Zone	267689.50	575031.17	5.00	37.98	32.18	32.18	42.18
Z32_A	Zone	267714.07	574733.80	5.00	40.39	34.52	34.52	44.52
Z33_A	Zone	267710.50	574489.46	5.00	41.80	35.87	35.87	45.87
Z34_A	Zone	267710.40	574132.19	5.00	43.75	38.49	38.49	48.49
Z35_A	Zone	267688.40	573843.21	5.00	45.15	40.00	40.00	50.00
Z36_A	Zone	267616.27	573598.18	5.00	45.75	40.25	40.24	50.24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hooibrug - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: NSA
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Elmaal
Z37_A	Zone	267491.42	573388.89	5.00	45.53	39.60	39.60	49.60
Z38_A	Zone	267194.25	573117.01	5.00	46.30	37.86	37.85	47.85
Z39_A	Zone	266834.68	572875.34	5.00	44.38	35.38	35.38	45.38
Z40_A	Zone	266606.90	572832.37	5.00	43.64	33.67	33.67	43.67
Z41_A	Zone	266375.60	572814.01	5.00	42.01	32.50	32.49	42.49
Z42_A	Zone	266225.23	572779.31	5.00	41.10	31.30	31.30	41.30
Z43_A	Zone	266156.72	572859.39	5.00	41.42	31.38	31.37	41.42
Z44_A	Zone	266082.17	572945.24	5.00	39.72	30.73	30.72	40.72
Z45_A	Zone	266043.31	573005.25	5.00	40.54	31.18	31.17	41.17
Z46_A	Zone	266018.32	573041.98	5.00	40.38	30.94	30.93	40.93
Z47_A	Zone	265998.65	573073.19	5.00	40.85	31.11	31.10	41.10
Z48_A	Zone	265936.88	573076.40	5.00	37.36	26.25	26.25	37.36
Z49_A	Zone	265838.11	573120.72	5.00	39.28	29.57	29.56	39.56
Z50_A	Zone	265744.67	573162.72	5.00	38.95	29.15	29.14	39.14
Z51_A	Zone	265661.69	573201.23	5.00	32.85	26.26	26.25	36.25
Z52_A	Zone	265559.70	573405.20	5.00	38.73	28.61	28.60	38.73
Z53_A	Zone	265503.74	573551.49	5.00	38.52	28.54	28.53	38.53
Z54_A	Zone	265491.24	573695.80	5.00	39.35	29.64	29.64	39.64
Z55_A	Zone	265518.14	573889.46	5.00	38.69	28.62	28.61	38.69
Z56_A	Zone	265549.54	573988.92	5.00	38.82	28.67	28.66	38.82
Z57_A	Zone	265628.13	574121.04	5.00	39.15	28.79	28.78	39.15
Z58_A	Zone	265720.34	574231.56	5.00	40.25	29.55	29.54	40.25
Z59_A	Zone	265756.47	574330.70	5.00	40.15	29.42	29.41	40.15
Z60_A	Zone	265833.37	574352.01	5.00	37.70	26.19	26.17	37.70

Bijlage 2

Titel	Resultaten LAmx
-------	-----------------

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogebrug - LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	AAA Phaff	265889.77	574139.15	1.80	19.19	7.81	7.81
001_B	AAA Phaff	265889.77	574139.15	4.50	23.45	10.90	10.90
002_A	AAA Phaff	265895.02	574140.05	1.80	32.37	13.30	13.30
002_B	AAA Phaff	265895.02	574140.05	4.50	33.38	15.08	15.08
003_A	AAA Phaff	265901.10	574138.64	1.80	32.32	13.05	13.05
003_B	AAA Phaff	265901.10	574138.64	4.50	33.26	14.78	14.78
004_A	AAA Phaff	265908.77	574136.85	1.80	32.38	13.20	13.20
004_B	AAA Phaff	265908.77	574136.85	4.50	33.32	14.90	14.90
005_A	AAA Phaff	265923.39	574133.45	1.80	32.66	13.88	13.88
005_B	AAA Phaff	265923.39	574133.45	4.50	33.44	15.10	15.10
006_A	AAA Phaff	265932.70	574131.29	1.80	32.91	14.22	14.22
006_B	AAA Phaff	265932.70	574131.29	4.50	33.54	15.24	15.24
007_A	AAA Phaff	265943.38	574128.80	1.80	33.00	14.41	14.41
007_B	AAA Phaff	265943.38	574128.80	4.50	33.67	15.62	15.62
008_A	AAA Phaff	265953.06	574126.55	1.80	34.72	17.31	17.31
008_B	AAA Phaff	265953.06	574126.55	4.50	35.34	17.95	17.95
009_A	AAA Phaff	265961.19	574123.51	1.80	32.67	16.58	16.58
009_B	AAA Phaff	265961.19	574123.51	4.50	33.80	17.12	17.12
010_A	AAA Phaff	265968.48	574120.77	1.80	30.25	18.92	18.92
010_B	AAA Phaff	265968.48	574120.77	4.50	33.91	19.15	19.15
011_A	AAA Phaff	265969.59	574113.04	1.80	29.76	20.07	20.07
011_B	AAA Phaff	265969.59	574113.04	4.50	33.91	23.60	23.60
012_A	AAA Phaff	265966.47	574110.10	1.80	30.44	20.45	20.45
012_B	AAA Phaff	265966.47	574110.10	4.50	33.52	23.51	23.51
013_A	AAA Phaff	265958.94	574111.90	1.80	32.20	22.12	22.12
013_B	AAA Phaff	265958.94	574111.90	4.50	33.40	23.40	23.40
014_A	AAA Phaff	265949.47	574114.16	1.80	32.16	22.08	22.08
014_B	AAA Phaff	265949.47	574114.16	4.50	33.26	23.27	23.27
015_A	AAA Phaff	265941.71	574116.01	1.80	33.36	23.29	23.29
015_B	AAA Phaff	265941.71	574116.01	4.50	34.74	24.75	24.75
016_A	AAA Phaff	265930.63	574118.65	1.80	32.92	23.13	23.13
016_B	AAA Phaff	265930.63	574118.65	4.50	34.44	24.79	24.79
017_A	AAA Phaff	265920.51	574115.96	1.80	32.59	22.52	22.52
017_B	AAA Phaff	265920.51	574115.96	4.50	34.05	24.57	24.57
018_A	AAA Phaff	265909.23	574115.11	1.80	30.59	21.74	21.74
018_B	AAA Phaff	265909.23	574115.11	4.50	32.26	22.82	22.82
019_A	AAA Phaff	265902.33	574116.71	1.80	29.97	21.21	21.21
019_B	AAA Phaff	265902.33	574116.71	4.50	32.27	22.62	22.62
020_A	AAA Phaff	265894.00	574118.65	1.80	29.48	19.57	19.57
020_B	AAA Phaff	265894.00	574118.65	4.50	33.49	23.58	23.58
021_A	AAA Phaff	265887.02	574120.27	1.80	30.00	20.87	20.87
021_B	AAA Phaff	265887.02	574120.27	4.50	32.62	23.80	23.80
F01_A	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	5.00	31.65	21.71	21.71
F01_B	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	8.00	33.39	23.56	23.56
F01_C	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	11.00	33.39	23.58	23.58
F01_D	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	14.00	33.35	23.55	23.55
F01_E	Flat Wilhelminasingel	265856.89	573819.75	17.00	33.32	23.50	23.50
F02_A	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	5.00	33.22	23.30	23.30
F02_B	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	8.00	33.39	23.55	23.55
F02_C	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	11.00	33.39	23.59	23.59
F02_D	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	14.00	33.36	23.56	23.56
F02_E	Flat Wilhelminasingel	265860.86	573860.15	17.00	33.33	23.53	23.53
GIW-1_A	ontvangerpunt kantoor	266613.75	575110.13	1.50	21.38	11.30	11.30
GIW-1_B	ontvangerpunt kantoor	266613.75	575110.13	5.00	28.28	16.68	16.68
GIW-2_A	ontvangerpunt kantoor	266615.35	575102.67	1.50	23.74	13.25	13.25
GIW-2_B	ontvangerpunt kantoor	266615.35	575102.67	5.00	32.26	19.80	19.80
GIW-3_A	ontvangerpunt kantoor	266626.47	575099.03	1.50	22.44	10.93	10.93
GIW-3_B	ontvangerpunt kantoor	266626.47	575099.03	5.00	32.10	19.55	19.55
GIW-4_A	ontvangerpunt kantoor	266637.00	575096.03	1.50	23.44	11.06	11.06
GIW-4_B	ontvangerpunt kantoor	266637.00	575096.03	5.00	32.24	19.59	19.59
GIW-5_A	ontvangerpunt kantoor	266646.16	575093.42	1.50	24.99	11.79	11.79
GIW-5_B	ontvangerpunt kantoor	266646.16	575093.42	5.00	32.38	19.79	19.79
GIW-6_A	ontvangerpunt kantoor	266648.79	575098.95	1.50	29.73	14.24	14.24
GIW-6_B	ontvangerpunt kantoor	266648.79	575098.95	5.00	32.36	19.83	19.83
HH001_A	Historische Haven	265984.20	574086.61	1.50	30.07	21.08	21.08
HH002_A	Historische Haven	265990.83	574094.75	1.50	25.95	16.93	16.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogetrug - LAmox
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
HH003_A	Historische Haven	265985.12	574097.12	1.50	29.25	19.72	19.72
HH004_A	Historische Haven	265992.52	574138.94	1.50	31.39	21.43	21.43
HH005_A	Historische Haven	265998.67	574138.32	1.50	25.14	15.06	15.06
HH006_A	Historische Haven	265989.41	574165.02	1.50	27.66	18.18	18.18
HH007_A	Historische Haven	265995.88	574166.29	1.50	26.79	15.95	15.95
HH008_A	Historische Haven	265946.74	574193.73	1.50	32.91	23.15	23.15
HH009_A	Historische Haven	265948.11	574199.55	1.50	34.34	15.74	15.74
HH010_A	Historische Haven	265936.59	574199.32	1.50	25.03	16.43	16.43
HH011_A	Historische Haven	265907.38	574202.21	1.50	31.44	21.35	21.35
HH012_A	Historische Haven	265908.08	574208.03	1.50	27.81	13.71	13.71
HH013_A	Historische Haven	265896.86	574206.74	1.50	19.34	10.73	10.73
Lentis_A		266330.80	573446.10	5.00	37.63	27.82	27.82
MTG w1 WZ_	woning Winschoterzijl 1 (mtg=51)	267590.85	574440.61	5.00	36.54	23.73	23.73
MTG w1 WZ_	woning Winschoterzijl 1 (mtg=51)	267590.85	574440.61	1.50	34.73	21.16	21.16
MTG w3-1_A	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267254.83	574367.91	1.50	40.55	26.39	26.39
MTG w3-1_B	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267254.83	574367.91	5.00	42.32	28.91	28.91
MTG w3-2_A	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267265.82	574366.24	1.50	40.44	26.25	26.25
MTG w3-2_B	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267265.82	574366.24	5.00	42.20	28.75	28.75
MTG w3-3_A	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267261.43	574378.28	1.50	23.67	9.87	9.87
MTG w3-3_B	woning Winschoterzijl 3 (mtg=58)	267261.43	574378.28	5.00	24.32	10.73	10.73
MTG w5 WZ_	woning Winschoterzijl 5 (mtg=52)	267663.05	574383.14	5.00	35.59	23.07	23.07
MTG w5 WZ_	woning Winschoterzijl 5 (mtg=52)	267663.05	574383.14	1.50	33.80	20.49	20.49
rens01_A		265898.33	574186.64	1.50	26.94	11.56	11.56
rens01_B		265898.33	574186.64	5.00	28.68	14.38	14.38
rens02_A		265901.62	574181.32	1.50	27.43	17.62	17.62
rens02_B		265901.62	574181.32	5.00	30.01	20.17	20.17
rens03_A		265897.80	574176.88	1.50	31.85	22.18	22.18
rens03_B		265897.80	574176.88	5.00	33.81	24.09	24.09
rens04_A		265894.54	574181.78	1.50	18.18	10.06	10.06
rens04_B		265894.54	574181.78	5.00	22.13	13.46	13.46
rens05_A		265940.38	574172.53	1.50	31.32	20.52	20.52
rens05_B		265940.38	574172.53	5.00	33.41	22.91	22.91
rens06_A		265933.27	574168.64	1.50	27.29	15.59	15.59
rens06_B		265933.27	574168.64	5.00	19.46	10.15	10.15
rens07_A		265931.73	574172.89	1.50	26.20	16.46	16.46
rens07_B		265931.73	574172.89	5.00	28.09	11.12	11.12
rens08_A		265938.70	574180.14	1.50	31.71	15.22	15.22
rens08_B		265938.70	574180.14	5.00	33.52	15.81	15.81
W01_A	woning Blijhamsterweg	266122.30	572876.41	1.50	30.23	20.35	20.35
W01_B	woning Blijhamsterweg	266122.30	572876.41	5.00	32.76	22.51	22.51
W02_A	Woning Blijhamsterweg	265971.50	573088.84	1.50	14.73	6.28	6.28
W02_B	Woning Blijhamsterweg	265971.50	573088.84	5.00	23.97	14.47	14.47
W03_A	woning Blijhamsterweg	265954.68	573122.66	1.50	30.52	20.38	20.38
W03_B	woning Blijhamsterweg	265954.68	573122.66	5.00	32.31	22.17	22.17
W04_A	woning Blijhamsterweg	265917.16	573159.34	1.50	24.99	9.17	9.17
W04_B	woning Blijhamsterweg	265917.16	573159.34	5.00	31.70	21.52	21.52
W05_A	woning Blijhamsterweg	265905.14	573178.15	1.50	29.46	19.56	19.56
W05_B	woning Blijhamsterweg	265905.14	573178.15	5.00	31.75	21.83	21.83
W06_A	Woning Blijhamsterweg	265892.50	573199.17	1.50	28.07	18.29	18.29
W06_B	Woning Blijhamsterweg	265892.50	573199.17	5.00	29.63	19.73	19.73
W07_A	Woning Blijhamsterweg	265897.46	573265.79	1.50	23.52	13.27	13.27
W07_B	Woning Blijhamsterweg	265897.46	573265.79	5.00	31.15	20.73	20.73
W08_A	Woning Blijhamsterweg	265789.31	573256.96	1.50	28.27	18.39	18.39
W08_B	Woning Blijhamsterweg	265789.31	573256.96	5.00	30.78	19.91	19.91
W09_A	Woning Blijhamsterweg	265865.35	573286.51	1.50	23.58	12.99	12.99
W09_B	Woning Blijhamsterweg	265865.35	573286.51	5.00	31.62	20.64	20.64
W10_A	woning Blijhamsterweg	265846.58	573337.02	1.50	30.41	19.52	19.52
W10_B	woning Blijhamsterweg	265846.58	573337.02	5.00	31.64	20.90	20.90
W11_A	woning Blijhamsterweg	265838.60	573366.24	1.50	22.27	10.50	10.50
W11_B	woning Blijhamsterweg	265838.60	573366.24	5.00	29.47	16.24	16.24
W12_A	woning Blijhamsterweg	265828.55	573390.78	1.50	30.70	20.95	20.95
W12_B	woning Blijhamsterweg	265828.55	573390.78	5.00	30.73	20.90	20.90
W13_A	Woning Blijhamsterweg	265806.38	573440.61	1.50	21.85	12.55	12.55
W13_B	Woning Blijhamsterweg	265806.38	573440.61	5.00	30.37	20.43	20.43
W14_A	woning Blijhamsterweg	265796.32	573475.22	1.50	26.35	17.04	17.04
W14_B	woning Blijhamsterweg	265796.32	573475.22	5.00	30.28	20.78	20.78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hooibrug - LAmix
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15_A	woning Blijhamsterweg	265776.15	573556.29	5.00	30.66	20.01	20.01
W16_A	woning Blijhamsterweg	265788.98	573627.46	1.50	27.77	11.06	11.06
W16_B	woning Blijhamsterweg	265788.98	573627.46	5.00	30.08	15.23	15.23
W17_A	Woning Blijhamsterweg	265731.58	573644.65	1.50	28.83	18.92	18.92
W17_B	Woning Blijhamsterweg	265731.58	573644.65	5.00	29.88	19.85	19.85
W18_A	Woning Wilhelminasingel	265837.36	573716.09	1.50	29.40	19.39	19.39
W18_B	Woning Wilhelminasingel	265837.36	573716.09	5.00	31.45	21.47	21.47
W19_A	Woning Wilhelminasingel	265837.26	573736.28	1.50	28.93	14.73	14.73
W19_B	Woning Wilhelminasingel	265837.26	573736.28	5.00	31.38	21.46	21.46
W20_A	Woning Wilhelminasingel	265823.93	573758.03	1.50	29.42	19.52	19.52
W20_B	Woning Wilhelminasingel	265823.93	573758.03	5.00	31.36	21.49	21.49
W21_A	Woning Wilhelminasingel	265833.88	573799.29	1.50	26.09	16.74	16.74
W21_B	Woning Wilhelminasingel	265833.88	573799.29	5.00	31.29	21.51	21.51
W22_A	woning Wilhelminasingel	265799.99	573836.06	1.50	21.98	12.75	12.75
W22_B	woning Wilhelminasingel	265799.99	573836.06	5.00	16.68	7.96	7.96
W23_A	woning Wilhelminasingel	265812.99	573853.17	1.50	22.82	13.62	13.62
W23_B	woning Wilhelminasingel	265812.99	573853.17	5.00	14.43	5.55	5.55
W24_A	woning Wilhelminasingel	265821.90	573867.60	1.50	26.57	11.99	11.99
W24_B	woning Wilhelminasingel	265821.90	573867.60	5.00	29.28	14.52	14.52
W25_A	Woning Wilhelminasingel	265829.62	573881.36	1.50	30.88	20.87	20.87
W25_B	Woning Wilhelminasingel	265829.62	573881.36	5.00	32.68	22.74	22.74
W26_A	woning Wilhelminasingel	265839.89	573915.24	1.50	30.86	20.85	20.85
W26_B	woning Wilhelminasingel	265839.89	573915.24	5.00	32.68	22.73	22.73
W27_A	Woning Wilhelminasingel	265843.25	573929.70	1.50	30.92	20.91	20.91
W27_B	Woning Wilhelminasingel	265843.25	573929.70	5.00	32.67	22.72	22.72
W28_A	woning Wilhelminasingel	265843.11	573949.86	1.50	31.15	20.98	20.98
W28_B	woning Wilhelminasingel	265843.11	573949.86	5.00	32.75	22.67	22.67
W29_A	Woning Wilhelminasingel	265843.91	573965.80	1.50	34.19	23.44	23.44
W29_B	Woning Wilhelminasingel	265843.91	573965.80	5.00	33.94	22.82	22.82
W30_A	woning Wilhelminasingel	265844.07	573984.59	1.50	32.75	22.72	22.72
W30_B	woning Wilhelminasingel	265844.07	573984.59	5.00	34.10	24.04	24.04
W31_A	woning Wilhelminasingel	265844.80	574000.41	1.50	30.96	20.03	20.03
W31_B	woning Wilhelminasingel	265844.80	574000.41	5.00	32.65	21.22	21.22
W32_A	woning Wilhelminasingel	265844.16	574019.21	1.50	21.46	12.35	12.35
W32_B	woning Wilhelminasingel	265844.16	574019.21	5.00	24.35	15.23	15.23
W33_A	Woning Wilhelminasingel	265844.40	574047.88	1.50	23.21	15.01	15.01
W33_B	Woning Wilhelminasingel	265844.40	574047.88	5.00	31.74	21.50	21.50
W34_A	woning Wilhelminasingel	265844.94	574065.24	1.50	22.56	13.09	13.09
W34_B	woning Wilhelminasingel	265844.94	574065.24	5.00	31.96	21.88	21.88
W35_A	woning Wilhelminasingel	265844.87	574079.50	1.50	30.50	16.03	16.03
W35_B	woning Wilhelminasingel	265844.87	574079.50	5.00	32.15	21.69	21.69
W36_A	woning Wilhelminasingel	265845.00	574092.32	1.50	30.34	17.60	17.60
W36_B	woning Wilhelminasingel	265845.00	574092.32	5.00	32.08	22.04	22.04
W37_A	woning Wilhelminasingel	265845.05	574106.54	1.50	29.78	20.73	20.73
W37_B	woning Wilhelminasingel	265845.05	574106.54	5.00	31.81	22.04	22.04
W38_A	woning Wilhelminasingel	265845.29	574122.53	1.50	30.38	19.47	19.47
W38_B	woning Wilhelminasingel	265845.29	574122.53	5.00	32.02	21.84	21.84
W39_A	woning Wilhelminasingel	265845.25	574134.93	1.50	29.42	20.21	20.21
W39_B	woning Wilhelminasingel	265845.25	574134.93	5.00	31.65	21.84	21.84
W40_A	woning Beertsterweg	265843.56	574240.52	1.50	31.82	21.48	21.48
W40_B	woning Beertsterweg	265843.56	574240.52	5.00	32.65	22.06	22.06
W41_A	woning Beertsterweg	265841.05	574293.11	1.50	26.26	17.34	17.34
W41_B	woning Beertsterweg	265841.05	574293.11	5.00	31.66	21.79	21.79
W42_A	woning Beertsterweg	265888.96	574297.95	1.50	20.28	11.56	11.56
W42_B	woning Beertsterweg	265888.96	574297.95	5.00	23.60	13.57	13.57
W43_A	woning Beertsterweg	265892.73	574313.88	1.50	31.20	12.81	12.81
W43_B	woning Beertsterweg	265892.73	574313.88	5.00	32.93	14.84	14.84
W44_A	Woning Beertsterweg	265897.27	574328.19	1.50	27.76	18.65	18.65
W44_B	Woning Beertsterweg	265897.27	574328.19	5.00	32.01	18.63	18.63
W45_A	woning Beertsterweg	265900.83	574342.23	1.50	27.91	18.27	18.27
W45_B	woning Beertsterweg	265900.83	574342.23	5.00	31.88	21.45	21.45
W46_A	woning Beertsterweg	265904.38	574356.45	1.50	28.26	14.00	14.00
W46_B	woning Beertsterweg	265904.38	574356.45	5.00	33.02	22.92	22.92
W47_A	woning Wilhelminasingel	265949.12	573973.28	1.50	33.23	24.23	24.23
W47_B	woning Wilhelminasingel	265949.12	573973.28	5.00	33.93	24.97	24.97
W48_A	woning Wilhelminasingel	265937.97	573969.81	1.50	32.79	23.84	23.84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hoogbrug - LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W48_B	woning Wilhelminasingel	265937.97	573969.81	5.00	33.81	24.85	24.85
W49_A	Schippersbeurs	265980.87	574136.71	5.00	33.96	23.45	23.45
W49_B	Schippersbeurs	265980.87	574136.71	7.50	34.03	23.60	23.60
Z01_A	woning Beertsterweg	265911.38	574373.61	1.50	27.16	13.34	13.34
Z01_B	woning Beertsterweg	265911.38	574373.61	5.00	32.71	20.78	20.78
Z02_A	woning Beertsterweg	265915.97	574391.47	1.50	22.06	13.11	13.11
Z02_B	woning Beertsterweg	265915.97	574391.47	5.00	30.32	21.19	21.19
Z03_A	woning Beertsterweg	265913.65	574409.73	1.50	19.85	11.64	11.64
Z03_B	woning Beertsterweg	265913.65	574409.73	5.00	24.82	15.86	15.86
Z04_A	Woning Beertsterweg	265927.26	574423.11	1.50	20.87	9.32	9.32
Z04_B	Woning Beertsterweg	265927.26	574423.11	5.00	27.40	13.72	13.72
Z05_A	Woning Beertsterweg	265937.69	574446.33	1.50	29.39	14.44	14.44
Z05_B	Woning Beertsterweg	265937.69	574446.33	5.00	32.69	21.67	21.67
Z06_A	woning Beertsterweg	265994.00	574650.79	1.50	25.49	11.89	11.89
Z06_B	woning Beertsterweg	265994.00	574650.79	5.00	32.02	20.12	20.12
Z07_A	woning Beertsterweg	266001.21	574656.76	1.50	30.69	16.08	16.08
Z07_B	woning Beertsterweg	266001.21	574656.76	5.00	32.20	20.52	20.52
Z08_A	woning Beertsterweg	266004.46	574671.07	1.50	30.92	18.85	18.85
Z08_B	woning Beertsterweg	266004.46	574671.07	5.00	32.47	20.58	20.58
Z09_A	woning Beertsterweg	266008.57	574673.40	1.50	31.01	18.98	18.98
Z09_B	woning Beertsterweg	266008.57	574673.40	5.00	32.46	20.65	20.65
Z10_A	woning Beertsterweg	266020.01	574692.72	1.50	31.07	19.01	19.01
Z10_B	woning Beertsterweg	266020.01	574692.72	5.00	32.44	20.52	20.52
Z11_A	woning Beertsterweg	266019.83	574701.76	1.50	24.02	10.06	10.06
Z11_B	woning Beertsterweg	266019.83	574701.76	5.00	24.10	10.14	10.14
Z12_A	woning Beertsterweg	265963.17	574685.67	1.50	25.64	15.21	15.21
Z12_B	woning Beertsterweg	265963.17	574685.67	5.00	27.75	16.68	16.68
Z13_A	woning Beertsterweg	265970.10	574700.03	1.50	26.65	17.06	17.06
Z13_B	woning Beertsterweg	265970.10	574700.03	5.00	28.22	18.54	18.54
Z14_A	woning Beertsterweg	265978.72	574717.84	1.50	28.83	19.01	19.01
Z14_B	woning Beertsterweg	265978.72	574717.84	5.00	30.02	20.18	20.18
Z15_A	woning Beertsterweg	265985.69	574733.40	1.50	30.51	13.90	13.90
Z15_B	woning Beertsterweg	265985.69	574733.40	5.00	31.90	15.75	15.75
Z16_A	Woning Beertsterweg	265993.05	574748.70	1.50	30.92	18.94	18.94
Z16_B	Woning Beertsterweg	265993.05	574748.70	5.00	31.99	20.08	20.08
Z17_A	woning Beertsterweg	266001.22	574763.70	1.50	30.90	19.94	19.94
Z17_B	woning Beertsterweg	266001.22	574763.70	5.00	31.98	21.11	21.11
Z18_A	woning Beertsterweg	266006.89	574774.30	1.50	30.49	19.93	19.93
Z18_B	woning Beertsterweg	266006.89	574774.30	5.00	31.96	21.07	21.07
Z19_A	woning Beertsterweg	266014.59	574786.80	1.50	30.52	19.90	19.90
Z19_B	woning Beertsterweg	266014.59	574786.80	5.00	31.98	21.01	21.01
Z20_A	woning Beertsterweg	266070.74	574884.50	1.50	17.39	9.23	9.23
Z20_B	woning Beertsterweg	266070.74	574884.50	5.00	19.10	10.62	10.62
Z21_A	Woning Beertsterweg	266080.68	574901.69	1.50	25.35	15.74	15.74
Z21_B	Woning Beertsterweg	266080.68	574901.69	5.00	23.18	13.24	13.24
Z22_A	woning Beertsterweg	266089.71	574917.55	1.50	25.48	15.86	15.86
Z22_B	woning Beertsterweg	266089.71	574917.55	5.00	26.49	16.82	16.82
Z23_A	Zone	266108.99	574976.24	1.50	26.01	15.41	15.41
Z23_B	Zone	266108.99	574976.24	5.00	27.13	16.73	16.73
Z24_A	Zone	266225.28	575139.08	5.00	30.47	19.51	19.51
Z25_A	Zone	266298.60	575262.09	5.00	29.82	18.69	18.69
Z26_A	Zone	266385.98	575396.20	5.00	29.21	18.35	18.35
Z27_A	Zone	266472.43	575536.68	5.00	27.88	17.50	17.50
Z28_A	Zone	266650.50	575626.76	5.00	27.98	16.36	16.36
Z29_A	Zone	267013.01	575464.08	5.00	29.03	17.98	17.98
Z30_A	Zone	267298.44	575293.22	5.00	30.04	15.78	15.78
Z31_A	Zone	267689.50	575031.17	5.00	30.83	18.12	18.12
Z32_A	Zone	267714.07	574733.80	5.00	33.33	20.61	20.61
Z33_A	Zone	267710.50	574489.46	5.00	34.76	22.00	22.00
Z34_A	Zone	267710.40	574132.19	5.00	37.13	22.96	22.96
Z35_A	Zone	267688.40	573843.21	5.00	38.41	24.94	24.94
Z36_A	Zone	267616.27	573598.18	5.00	39.37	26.78	26.78
Z37_A	Zone	267491.42	573388.89	5.00	39.64	29.52	29.52
Z38_A	Zone	267194.25	573117.01	5.00	40.13	30.18	30.18
Z39_A	Zone	266834.68	572875.34	5.00	35.78	25.88	25.88
Z40_A	Zone	266606.90	572832.37	5.00	34.54	24.55	24.55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: [G] DC1A - Hooibrug - LAmox
Groep: LAmox totaalresultaten voor toetspunten
RBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Z41_A	Zone	266375.60	572814.01	5.00	33.08	23.08	23.08
Z42_A	Zone	266225.23	572779.31	5.00	31.90	21.95	21.95
Z43_A	Zone	266156.72	572859.39	5.00	32.50	22.55	22.55
Z44_A	Zone	266082.17	572945.24	5.00	31.45	21.27	21.27
Z45_A	Zone	266043.31	573005.25	5.00	32.53	22.56	22.56
Z46_A	Zone	266018.32	573041.98	5.00	32.49	22.51	22.51
Z47_A	Zone	265998.65	573073.19	5.00	32.40	22.29	22.29
Z48_A	Zone	265936.88	573076.40	5.00	28.16	14.80	14.80
Z49_A	Zone	265838.11	573120.72	5.00	30.75	20.82	20.82
Z50_A	Zone	265744.67	573162.72	5.00	29.99	19.24	19.24
Z51_A	Zone	265661.69	573201.23	5.00	28.73	17.77	17.77
Z52_A	Zone	265559.70	573405.20	5.00	27.61	17.89	17.89
Z53_A	Zone	265503.74	573551.49	5.00	28.52	17.34	17.34
Z54_A	Zone	265491.24	573695.80	5.00	28.15	18.21	18.21
Z55_A	Zone	265518.14	573889.46	5.00	27.75	18.01	18.01
Z56_A	Zone	265549.54	573988.92	5.00	29.20	19.25	19.25
Z57_A	Zone	265628.13	574121.04	5.00	29.69	20.78	20.78
Z58_A	Zone	265720.34	574231.56	5.00	31.59	21.02	21.02
Z59_A	Zone	265756.47	574330.70	5.00	31.08	20.59	20.59
Z60_A	Zone	265833.37	574352.01	5.00	30.89	20.94	20.94