Doorsnede 4
M 1:50

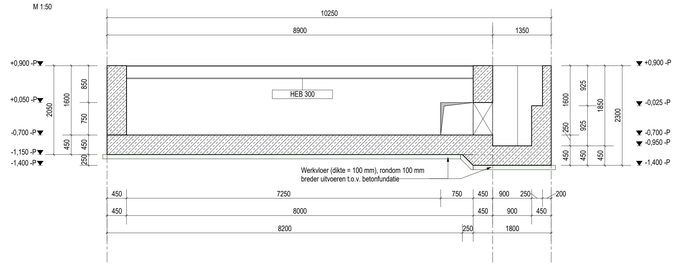

Bovenaanzicht Fundatie HV - Transformer
M 1:50

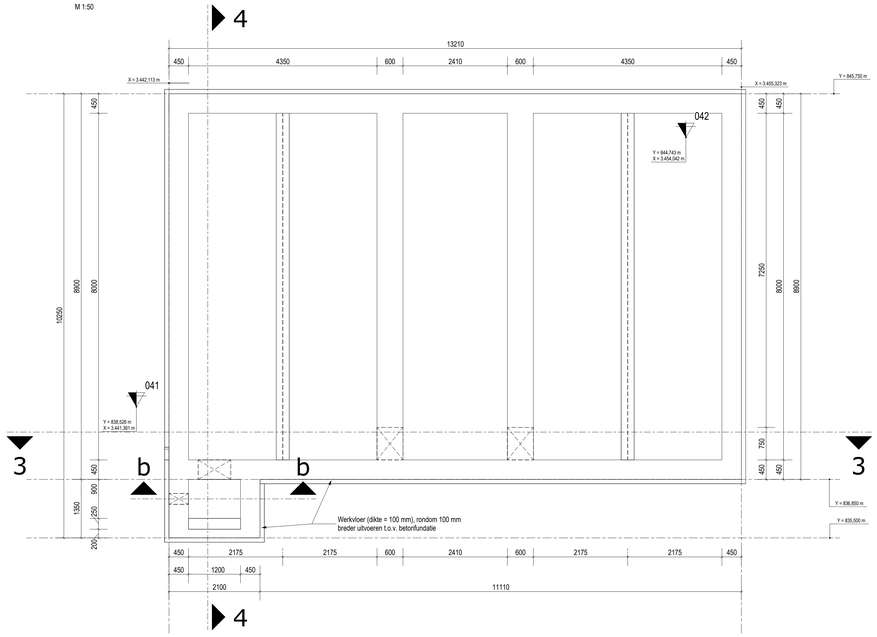

Doorsnede 3
M 1:50

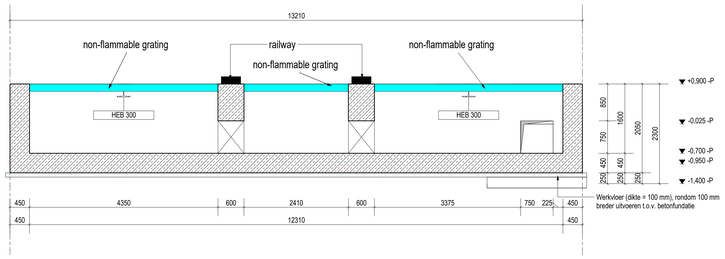

Doorsnede b
M 1:50

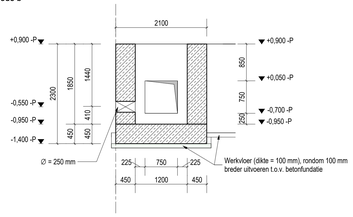

LEGENDA

- Beton gewapend
- Beton ongewapend
- Bovenrand onafgewerkte niveau
- Snee 1 — Snijlijn
- 0XX — Sondering 0XX

Drawing legende

Frost-proof material is to be installed to a depth of 0.8 m if the foundations are not embedded deeper than 0.8 m.

Building materials

Concrete C30/37
Reinforcement B500
Werkvloer C12/15

Referentie tekeningen

Naam	Nummer	Revisie datum	Revisie
Overview Outdoor Foundations	03523OTH-000-CTA010-0007	2023.04.26	-D



Ground level existing powerplant	= 4.70m	+ NAP	= EL. +0.00m
Ground level Eemshydrogen	= 5.30m	+ NAP	= EL. +0.60m
Site finished grade Eemshydrogen	= 5.10m	+ NAP	= EL. +0.40m

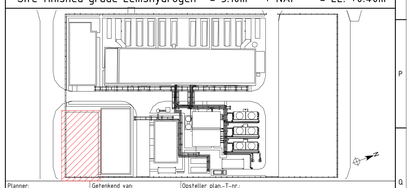

revisie	datum	getekend	gecontrol	vrijgegeven	omschrijving
B	2023.04.26	Heinrichs	Maibaum	Zinnert	Overall Update (Protocol No.1 RWE 29.03.2023)
A	2023.03.21	Heinrichs	Maibaum	Zinnert	Overall Update (Protocol No.1 RWE 21.02.2023)

Planner: HOCHTIEF ENGINEERING
Getekend van: Heinrichs
Opsteller plan.-T.-nr.:
Revisie: B
Revisie-datum: 202304.26

RWE Technology International GmbH
Ernestinenstr. 60 , 45141 Essen

	Datum	Naam
gef.:	2023.02.20	Heinrichs
gecontr.:	2023.02.20	Maibaum
vrijgeg.:	2023.02.20	Zinnert

Omschrijving: EemsH2 Unit A
Overview Foundations
HV-Transformer

tekening nummer: 03523OTH-000-CTA010-0016

schaal: | formaat: | stuklijsten-nr.: | vervang. voor: | opstelpl. (+): | naam bestand:

projectnummer / asset: #NL1732.EE01 | afkorting: HTE | referentiecode (+): A | DCC: CTA010 | doorlopend-nr. revisie: 0016 -B

VOORLIGGENDE TEKENING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. IEDERE VERVEELVOUDIGING, OOK VAN FRAGMENTEN, IS VERBODEN